


Tolerance

<3.00	±0.01
>3.00	±0.02

UNIT = METER

STAR WATER STORAGE TANK MODEL SWTG-2000

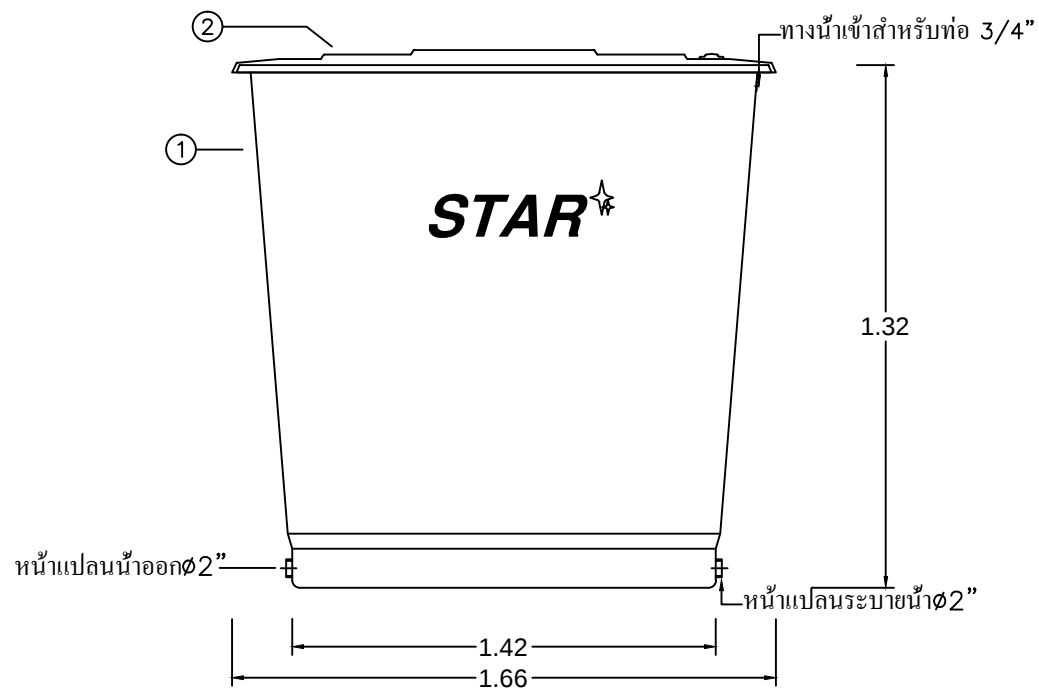

Client					
โครงการ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี					
Title					Scale
STAR WATER TANK SWTG-2000 For Factory					NTS.
Drawn	Date	Approved	Date	Drawing No.	Rev.
Chonticha	26-1-59	<i>Ubonna</i>	26-1-59	Fac_030/59	Rev.0

