


Tolerance	
<3.00	±0.01
>3.00	±0.02

UNIT = METER

STAR TANK MODEL DSS-773

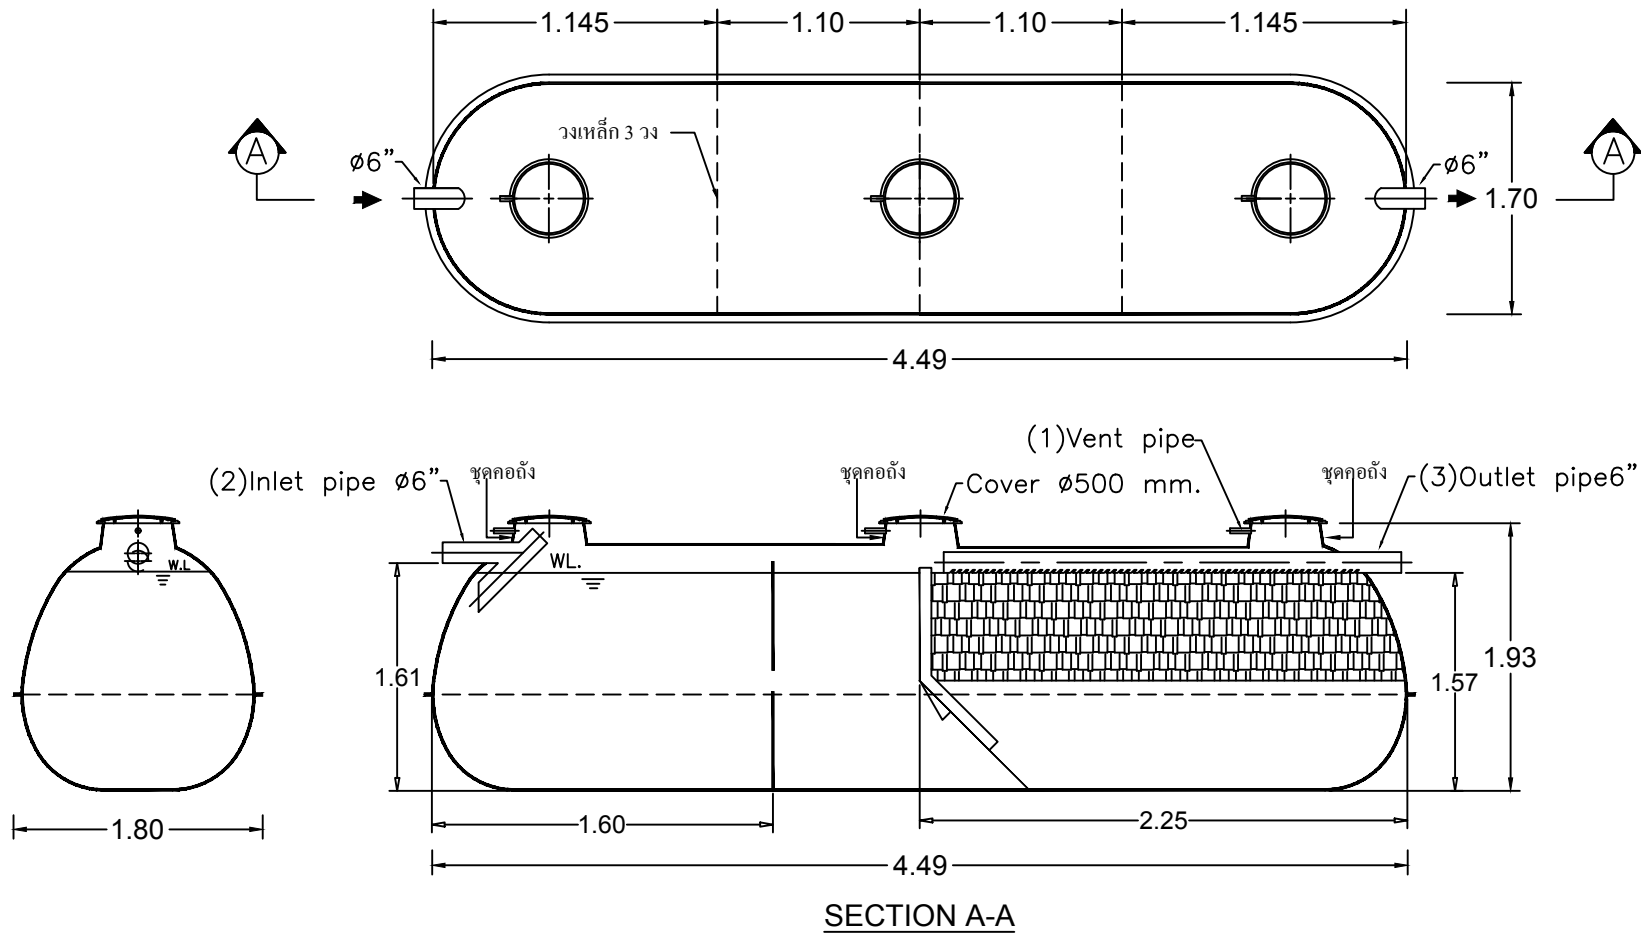

UNCONTROLLED DOCUMENT

FM-DD-04

Client		โครงการ เรือนจำกลางสมุทรปราการ			
Title		DSS-773 For Factory			Scale NTS.
Drawn Chonticha	Date 8-3-59	Approved <i>Umm...</i>	Date 8-3-59	Drawing No. Fac_086-1/59	Rev. Rev.0



**PROUD
ASIA**