


| Tolerance |       |
|-----------|-------|
| <3.00     | ±0.01 |
| >3.00     | ±0.02 |

UNIT = METER

STAR WATER STORAGE TANK MODEL SWTG-1500

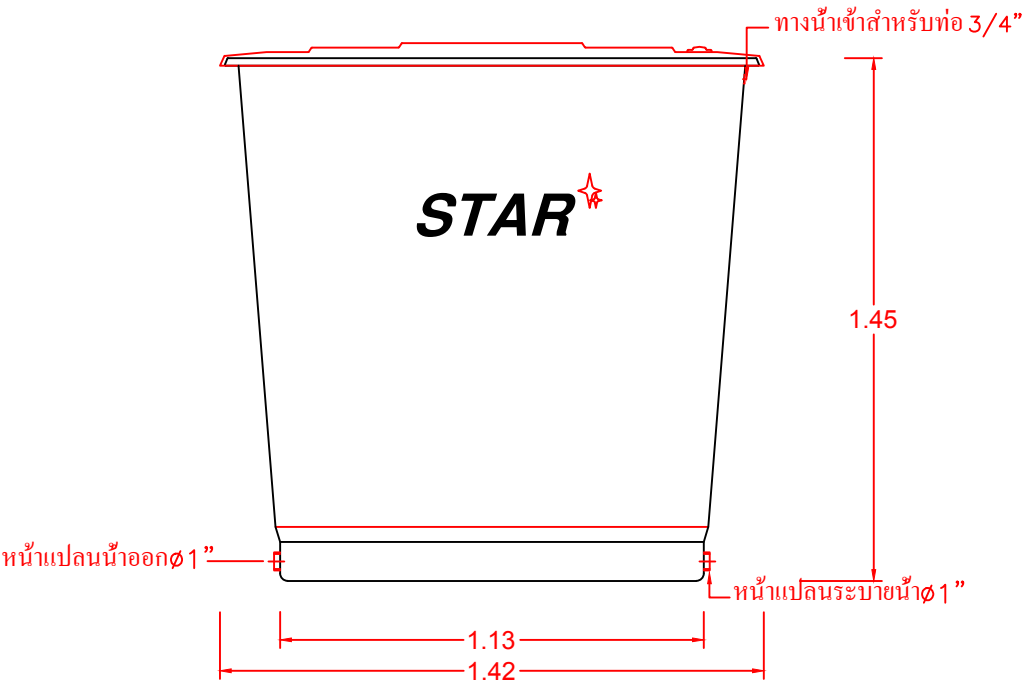

UNCONTROLLED DOCUMENT

FM-DD-04

|                                       |         |                                                                                       |         |             |                                        |  |                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Client                                |         |                                                                                       |         |             | โครงการ ห้องน้ำ-ห้องส้วม รร.วัดอ้อเงิน |  | <br><b>PROUD</b><br>ASIA |
| Title                                 |         |                                                                                       |         | Scale       |                                        |  |                                                                                                               |
| STAR WATER TANK SWTG-1500 For Factory |         |                                                                                       |         | NTS.        |                                        |  |                                                                                                               |
| Drawn                                 | Date    | Approved                                                                              | Date    | Drawing No. | Rev.                                   |  |                                                                                                               |
| Chonticha                             | 23-7-59 |  | 23-7-59 | Fac_185/59  | Rev.0                                  |  |                                                                                                               |