


Tolerance

<3.00 ±0.01

>3.00 ±0.02

UNIT = METER

STAR TANK MODEL CP-8490A

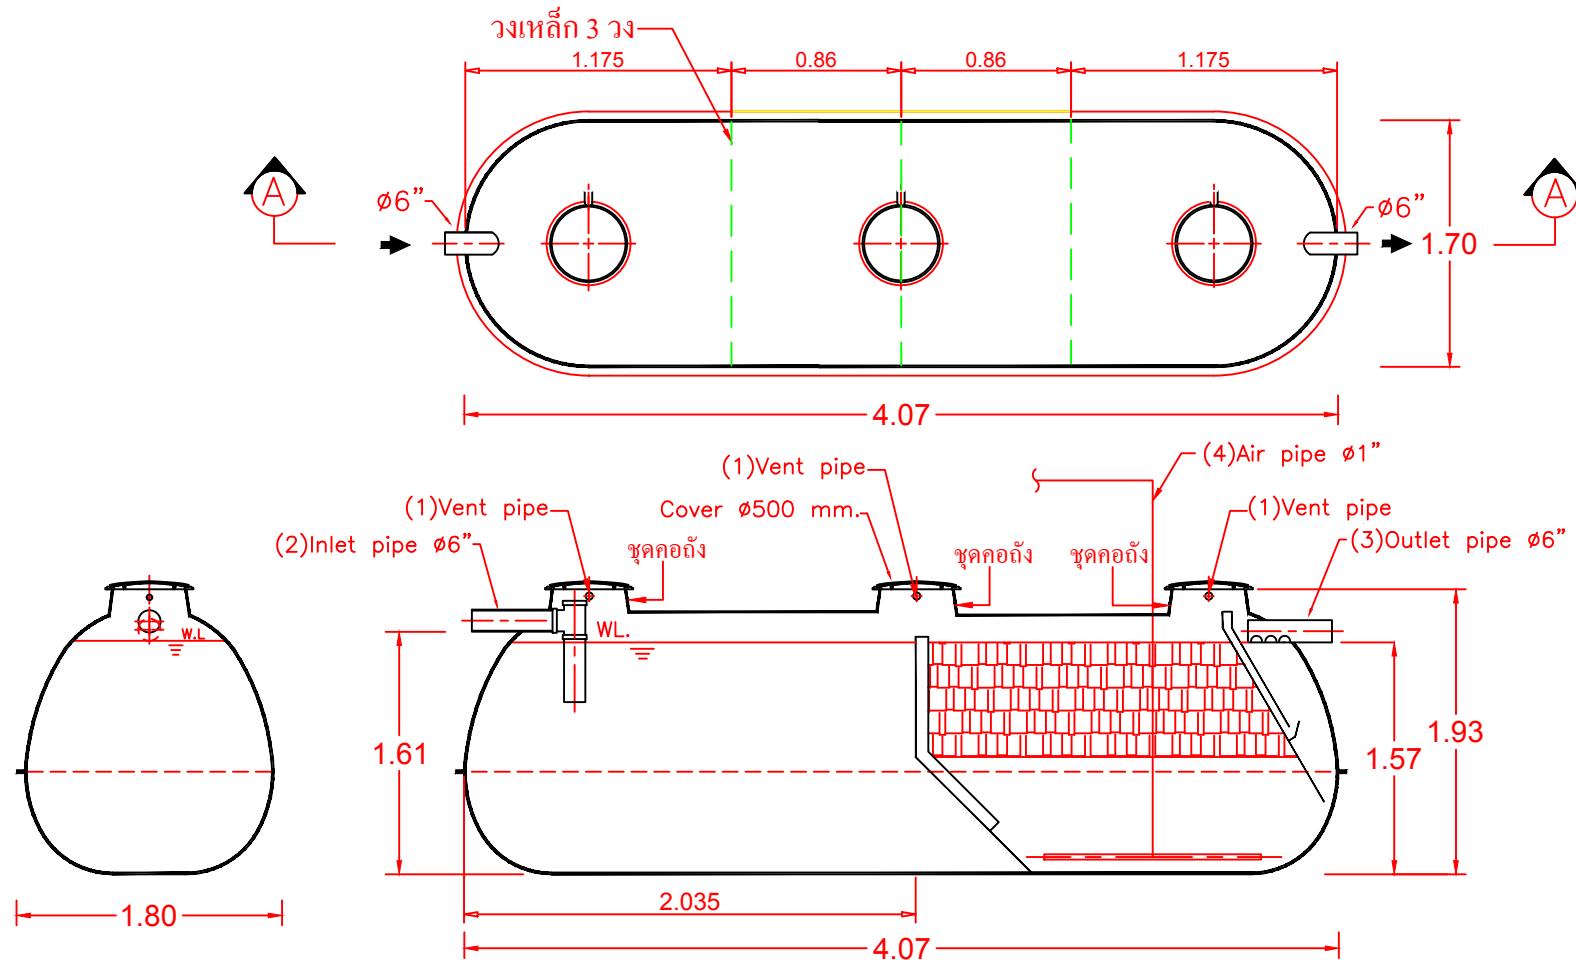

SECTION A-A

UNCONTROLLED DOCUMENT

FM-DD-04

Client		โครงการ ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาส			
Title		STAR CP-8490A For Factory			Scale
					NTS.
Drawn	Date	Approved	Date	Drawing No.	Rev.
Chonticha	15-8-59	<i>Wanna</i>	15-8-59	Fac_197-2/59	Rev.0

