


Tolerance	
<3.00	±0.01
>3.00	±0.02

UNIT = METER

STAR TANK MODEL PS-6470

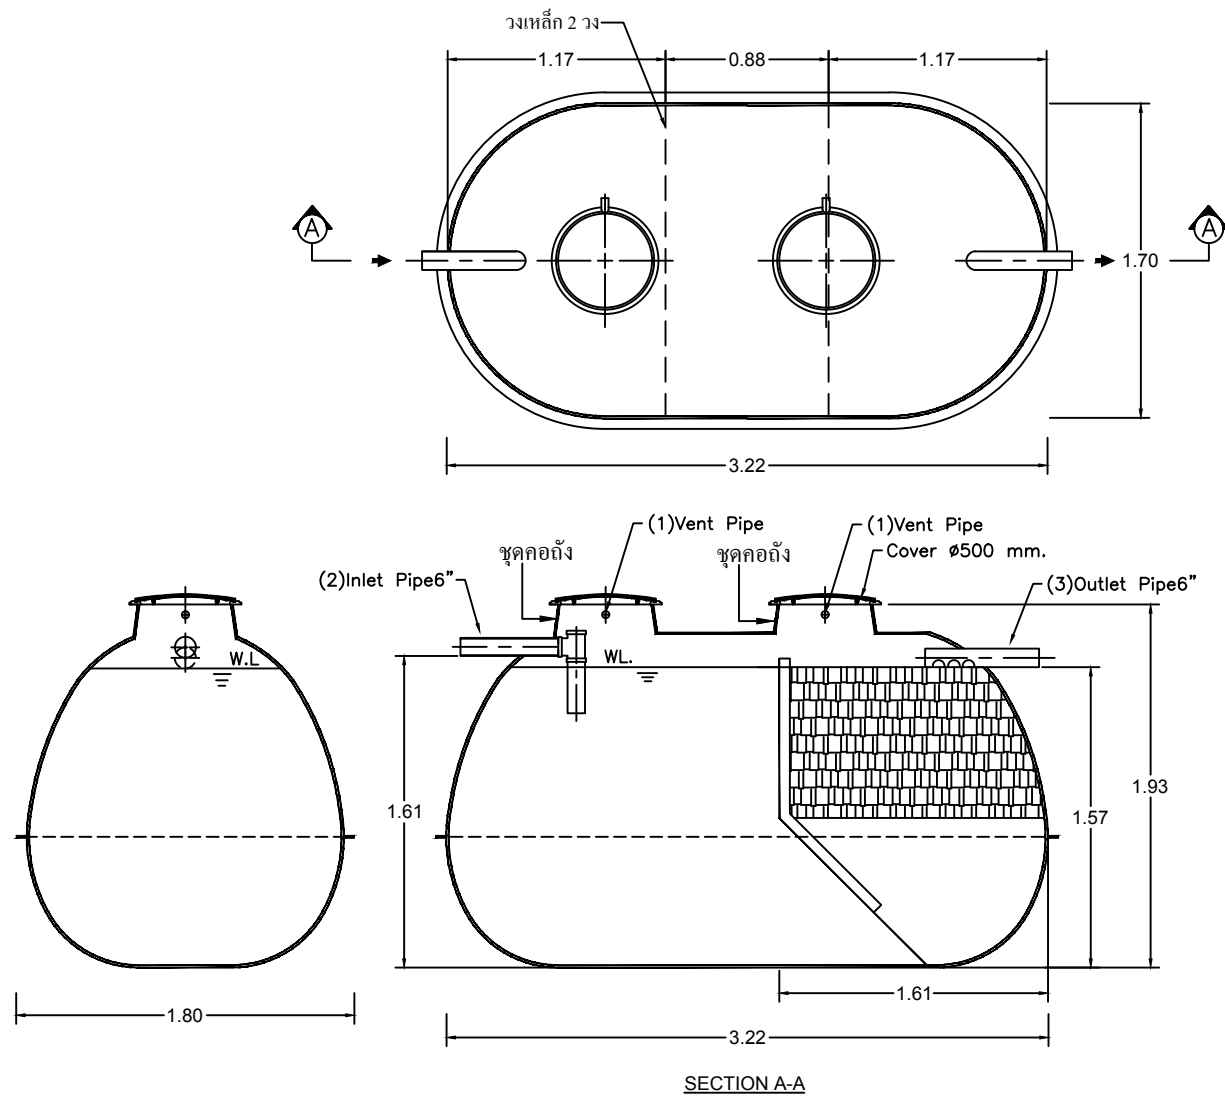

UNCONTROLLED DOCUMENT

FM-DD-04

Client โครงการ โรงเรียนเทศบาล 2 อาคารเรียนส่วนอนุบาล จ.เชียงราย					
Title STAR PS-6470 For Factory				Scale NTS.	
Drawn Chonticha	Date 19-9-59	Approved [Signature]	Date 19-9-59	Drawing No. Fac_232/59	Rev. Rev.0

