


Tolerance	
<3.00	±0.01
>3.00	±0.02
UNIT = METER	

FM-DD-04

STAR TANK MODEL PS-5460

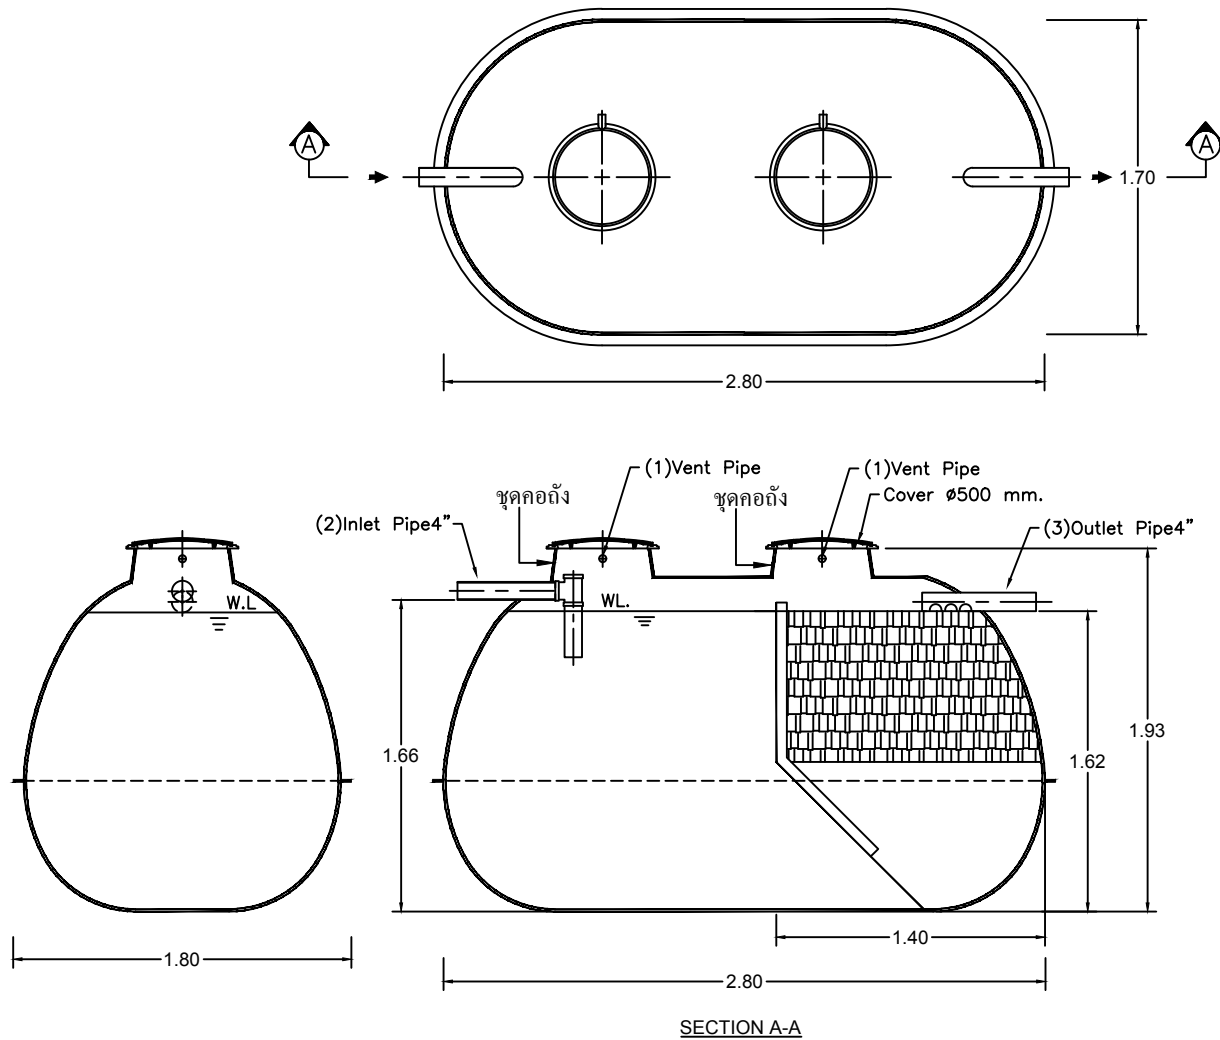

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client		โครงการ ถังบำบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำ ระยอง			
Title		STAR PS-5460 For Factory			Scale NTS.
Drawn Chonticha	Date 9-11-59	Approved <i>Ubonna</i>	Date 9-11-59	Drawing No. Fac_269-1/59	Rev. Rev.0

