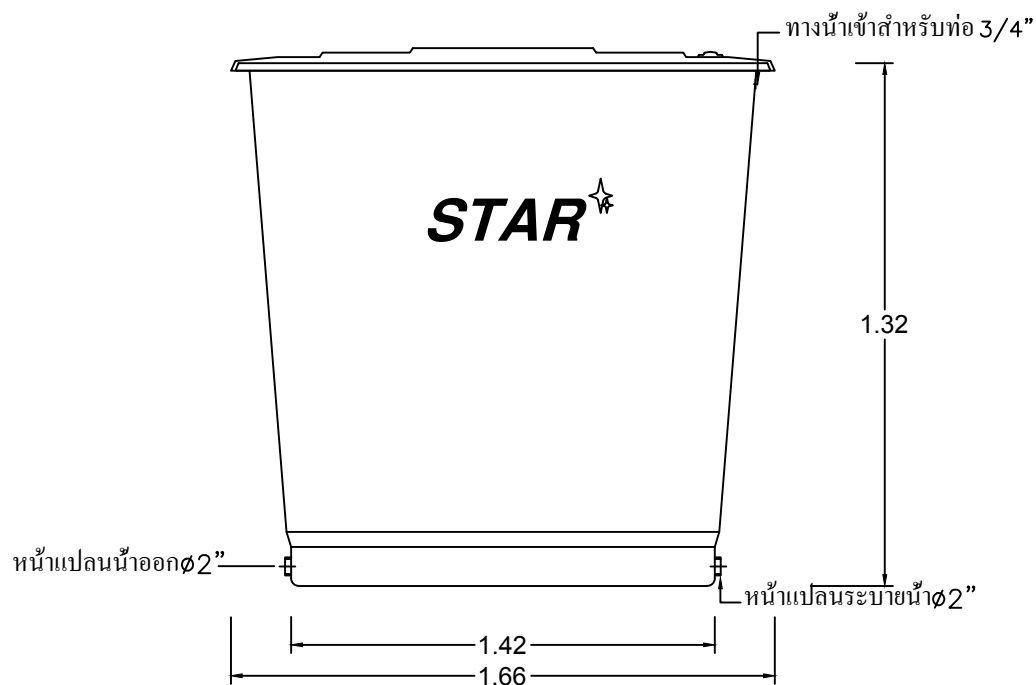


Tolerance

<3.00 ±0.01

>3.00 ±0.02

UNIT = METER

STAR WATER STORAGE TANK MODEL SWTG-2000**UNCONTROLLED DOCUMENT**

FM-DD-04

Client

โครงการ สหกรณ์ออมทรัพย์พะเยา จ.พะเยา

Title

STAR WATER TANK SWTG-2000 For Factory

Scale

NTS.

Drawn

Chonticha

Date

30-11-59

Approved

Wanna

Date


30-11-59

Drawing No.

Fac_295-2/59R1

Rev.

Rev.0

**PROUD**
ASIA