

Tolerance


<3.00 ±0.01

>3.00 ±0.02


UNIT = METER

FM-DD-04

STAR WATER STORAGE TANK MODEL SWTG-2000

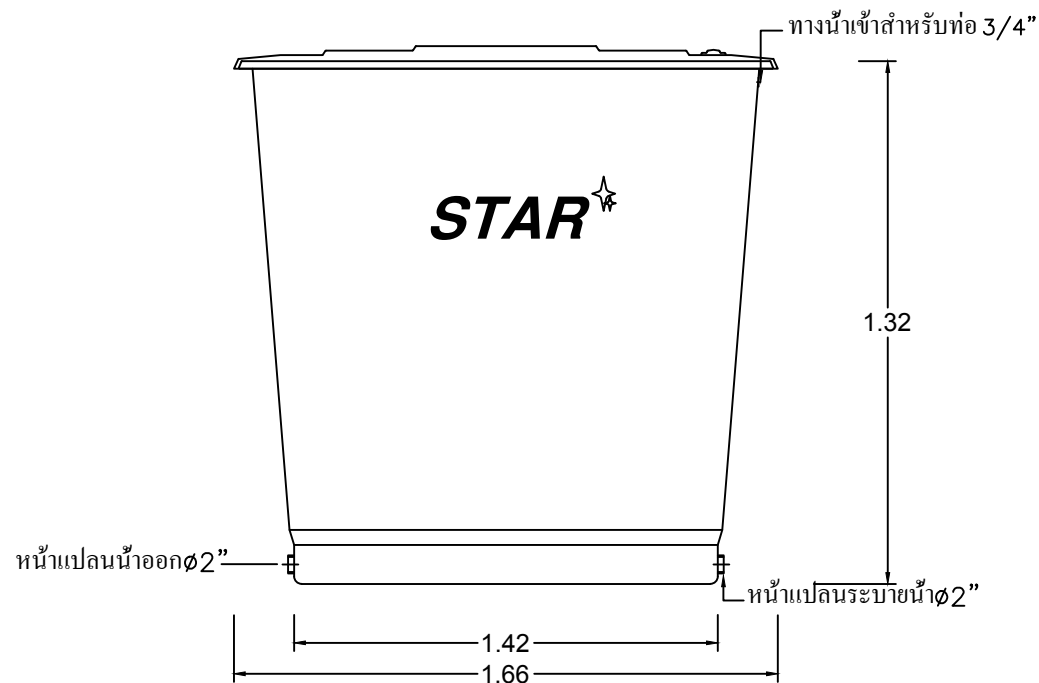

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client						
โครงการ ถังเก็บน้ำ สหกรณ์ออมทรัพย์พะเยา						
Title				Scale		
STAR WATER TANK SWTG-2000 For Factory				NTS.		
Drawn		Date	Approved	Date	Drawing No.	
Chonticha		20-12-59	Wanna	20-12-59	Fac_309-2/59	Rev.0