


Tolerance

<3.00	±0.01
>3.00	±0.02

UNIT = METER

FM-DD-04

STAR WATER TANK MODEL SWTA-2500

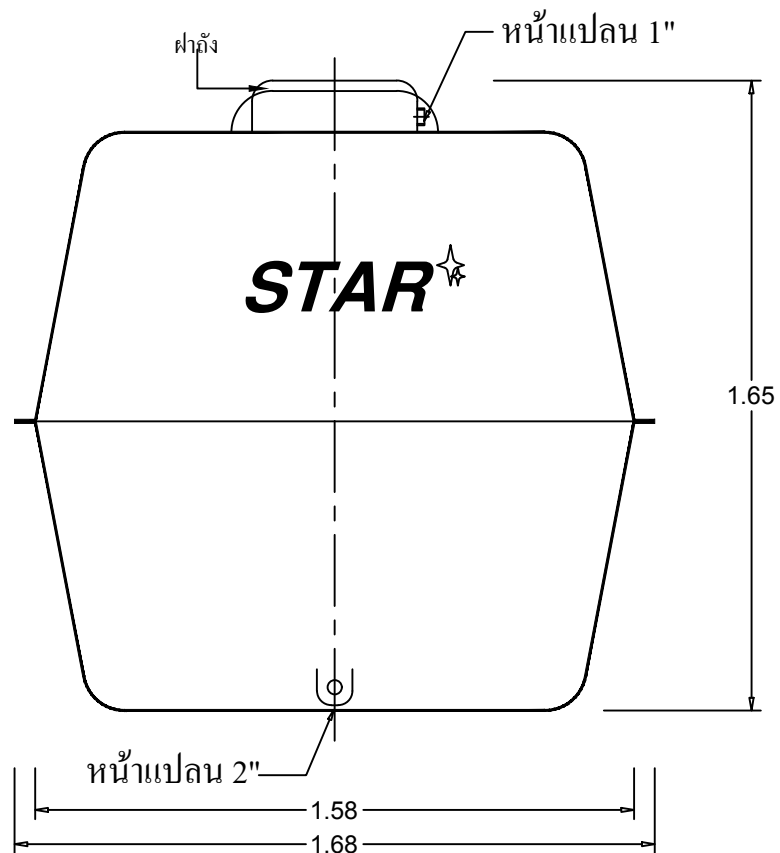

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client						
โครงการ อาคารกองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา						
Title				Scale		
STAR WATER TANK MODEL SWTA-2500 For Factory				NTS.		
Drawn	Date	Approved	Date	Drawing No.	Rev.	
CHOLTICHA K.	3-2-60		3-2-60	Fac_025-2/60	Rev.0	