


Tolerance	
<3.00	±0.01
>3.00	±0.02
UNIT = METER	

STAR GREASE TRAP TANK MODEL SGT-2000

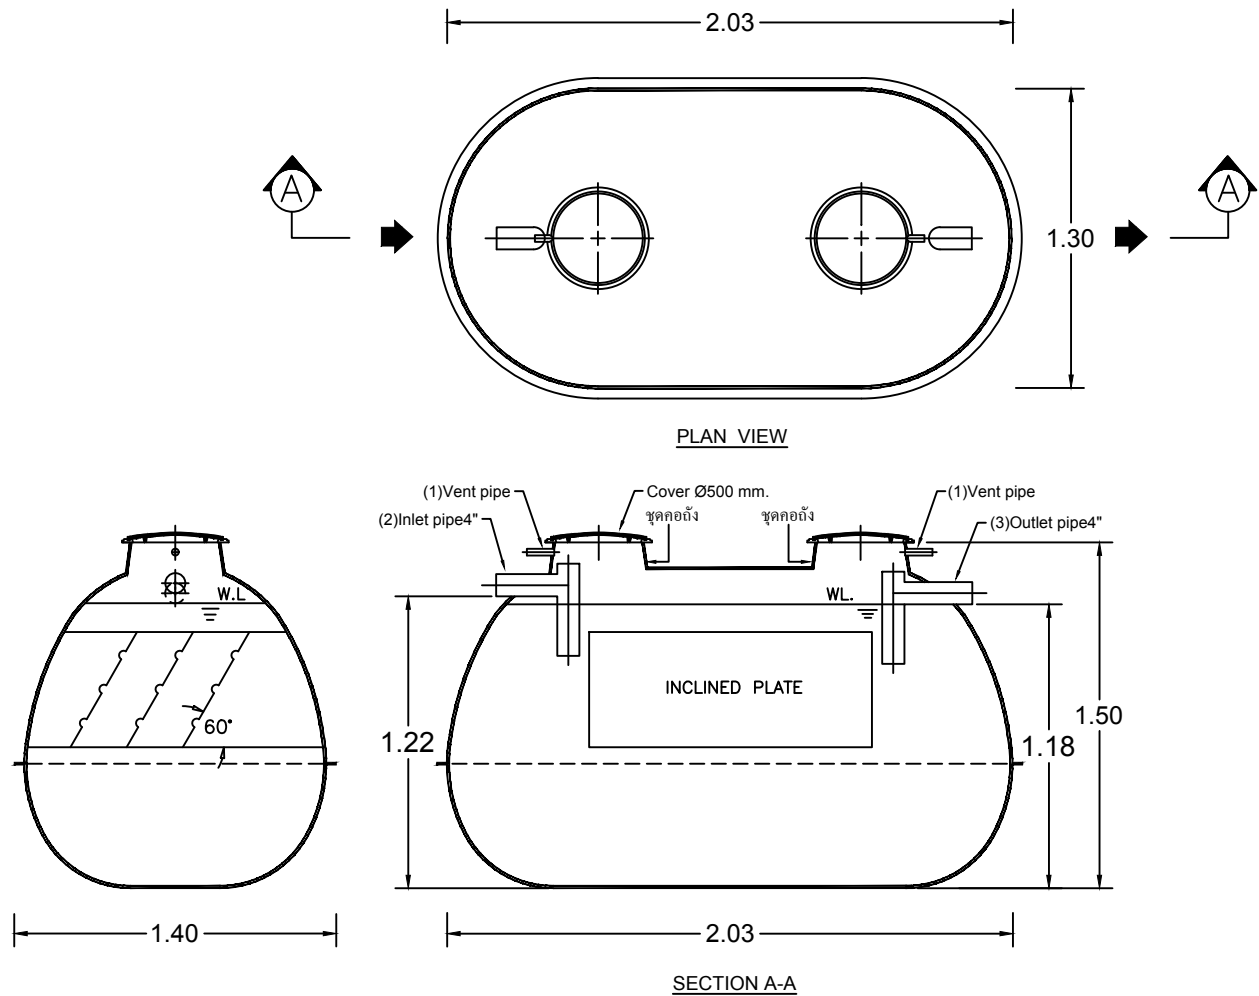

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client		โครงการ ก่อสร้างโรงงาน จ.ฉะเชิงเทรา			
Title				Scale	NTS.
STAR SGT-2000 For Factory					
Drawn	Date	Approved	Date	Drawing No.	Rev.
Chonticha	27-2-60	<i>Wanwanee</i>	27-2-60	Fac_044-4/60	Rev.0

