


Tolerance	
<3.00	±0.01
>3.00	±0.02

FM-DD-04


UNIT = METER

STAR WATER STORAGE TANK MODEL SWTG-2000

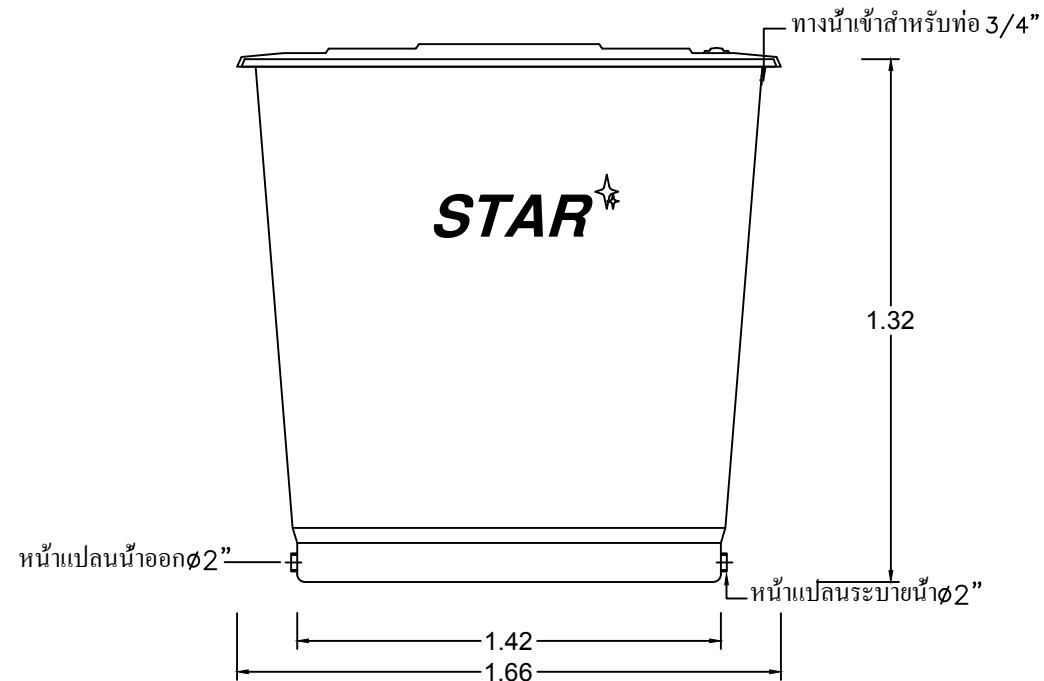

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client		โครงการ ที่พัฒนุคลากร อบจ.ชลบุรี			
Title				Scale	
STAR WATER TANK SWTG-2000 For Factory				NTS.	
Drawn	Date	Approved	Date	Drawing No.	Rev.
Chonticha	2-3-60	<i>Wanmanee</i>	2-3-60	Fac_049-2/60	Rev.0



PROUD
ASIA