


Tolerance

<3.00	±0.01
>3.00	±0.02


UNIT = METER

FM-DD-04

STAR TANK MODEL PS-1900

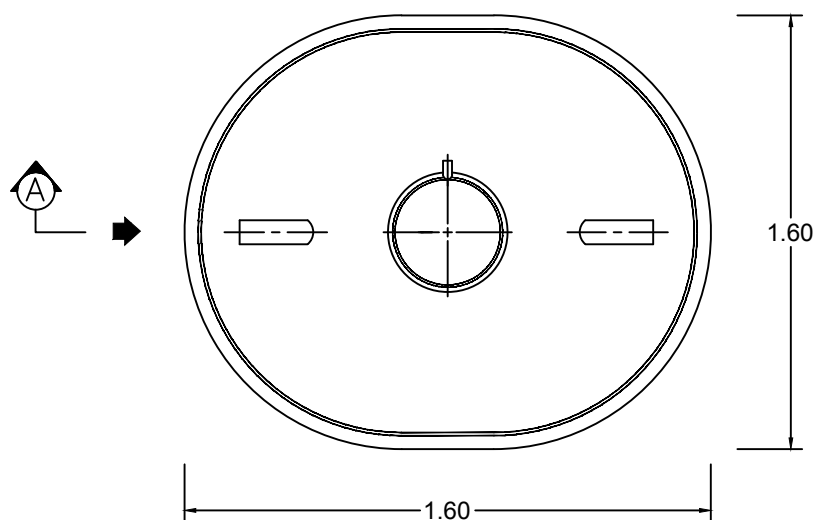

PLAN VIEW

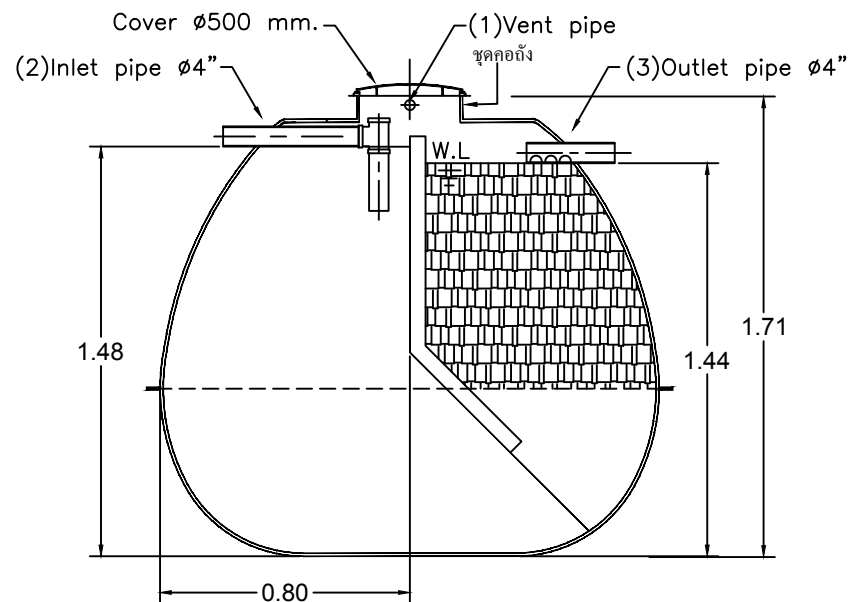

SECTION A-A

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client					
โครงการ สนง.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.แพร่					
Title				Scale	
STAR PS-1900 For Factory				NTS.	
Drawn	Date	Approved	Date	Drawing No.	Rev.
Chonticha	11-4-60	Wanmanee	11-4-60	Fac_084/60	Rev.0

