


Tolerance


<3.00	±0.01
>3.00	±0.02

UNIT = METER

FM-DD-04

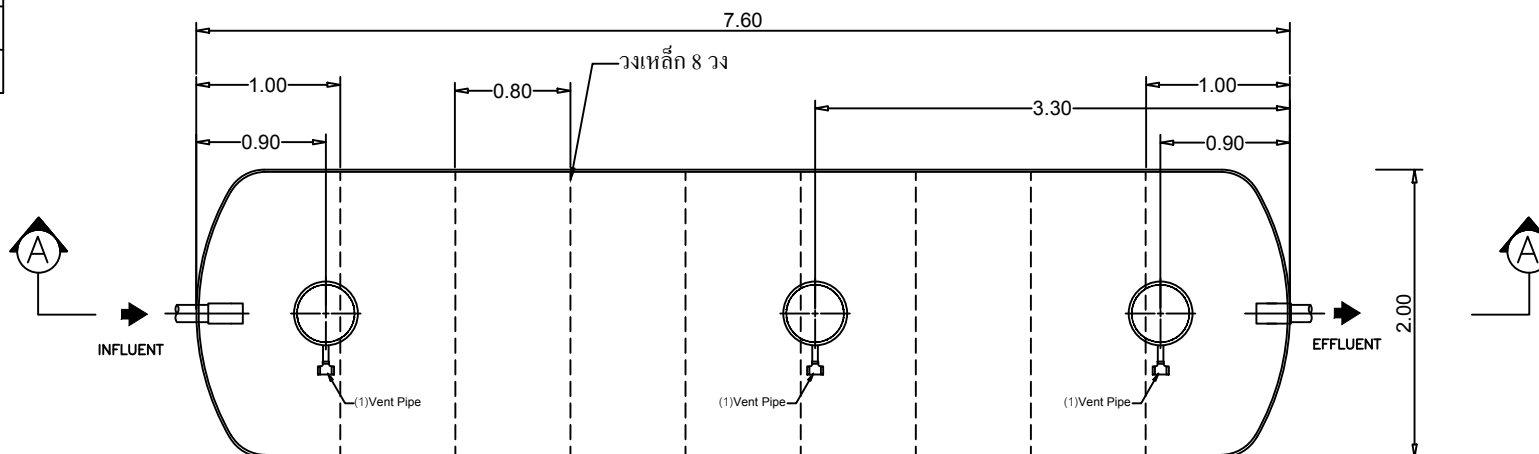

SA-2020Z For Factory

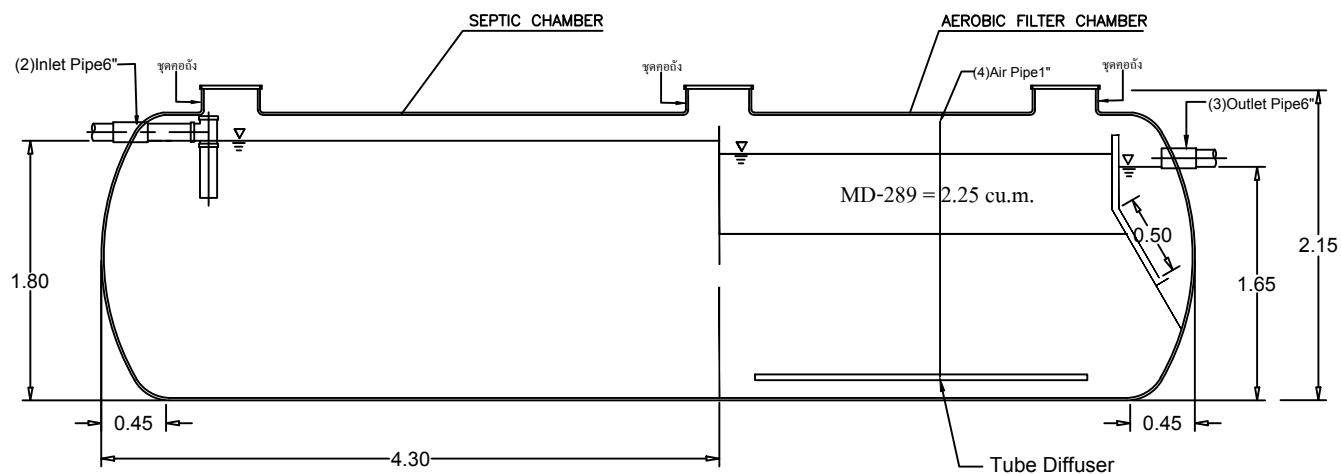

SECTION A-A

AirBlower : "MEDO" model LA-120 x 4 Sets

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client						
โครงการ อาคารปฏิบัติการโรงแรม มทร.พระนคร						
Title					Scale	NTS.
SA-2020Z For Factory						
Drawn	Date	Approved	Date	Drawing No.	Rev.	Rev.0
Cholticha K.	17-5-60		17-5-60	Fac_116-1/60		