


Tolerance


|       |       |
|-------|-------|
| <3.00 | ±0.01 |
| >3.00 | ±0.02 |

UNIT = METER

FM-DD-04

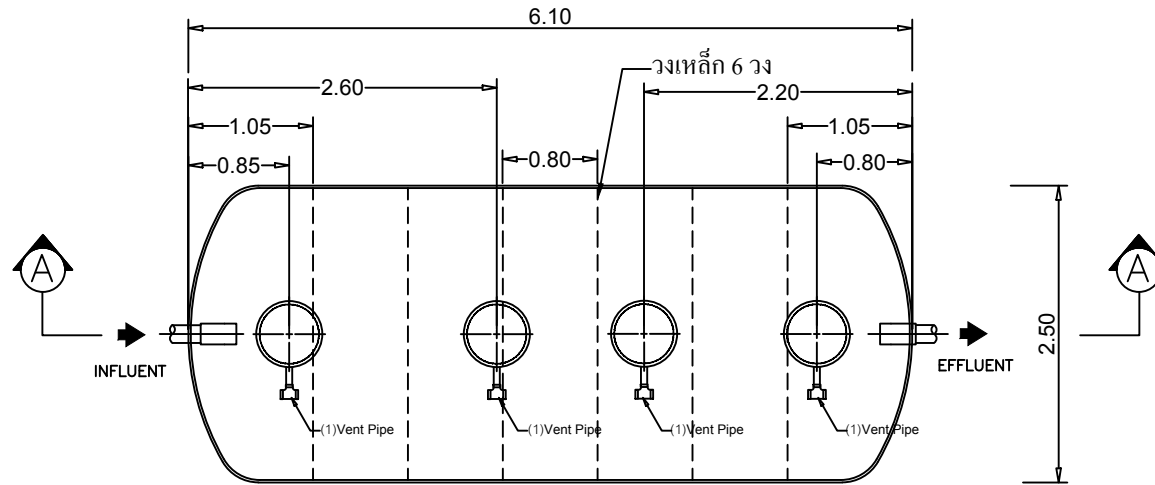

SA-2530Z For Factory

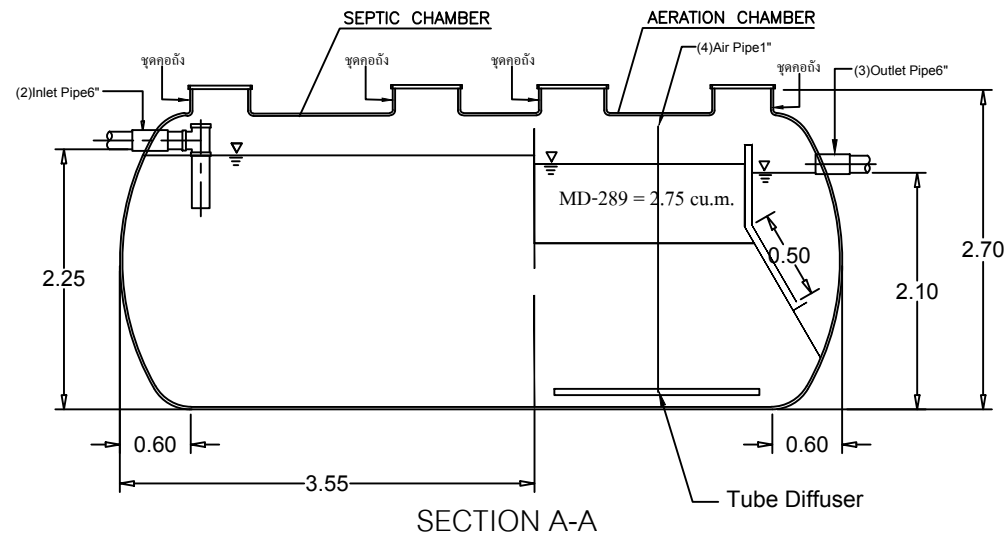

SECTION A-A

\*\*\*Air Blower : "Unomach" model ARC-50, 1.00 m<sup>3</sup>/min@3000mmAq, 2.2kw. x 1 Set\*\*\*

UNCONTROLLED DOCUMENT

|                       |                 |                                          |                 |                             |               |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| Client                |                 | โครงการ อาคารปฏิบัติการโรงแรม มทร.พระนคร |                 |                             |               |
| Title                 |                 | SA-2530Z For Factory                     |                 |                             | Scale<br>NTS. |
| Drawn<br>Cholticha K. | Date<br>17-5-60 | Approved<br><i>Unomach</i>               | Date<br>17-5-60 | Drawing No.<br>Fac_116-2/60 | Rev.<br>Rev.0 |

