


Tolerance	
<3.00	±0.01
>3.00	±0.02
UNIT = METER	

STAR GREASE TRAP TANK MODEL SGT-2000

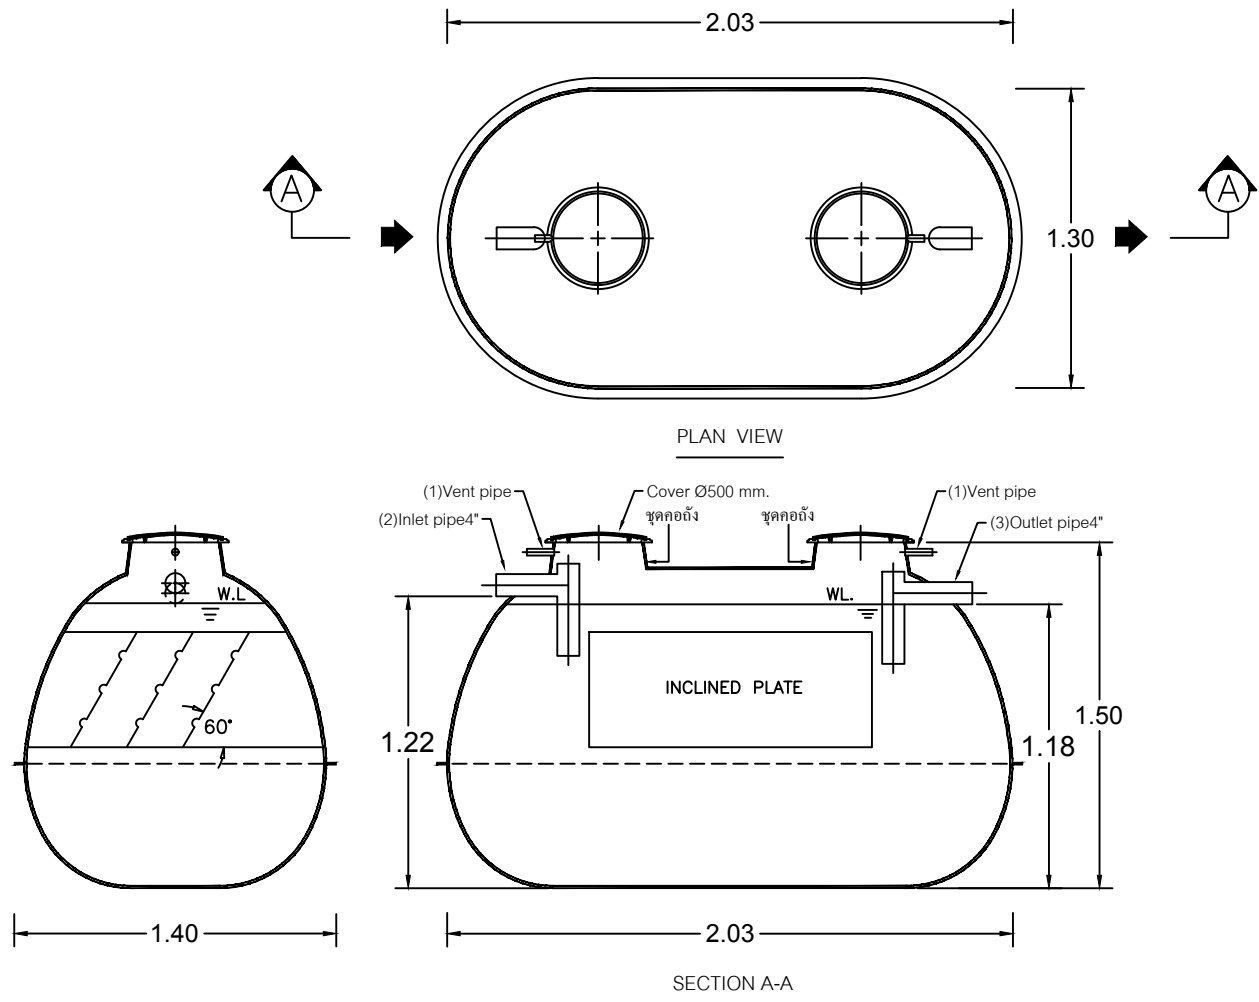

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client โครงการ อาคารปฏิบัติการ โรงแรม มทร.พระนคร					
Title STAR SGT-2000 For Factory				Scale NTS.	
Drawn Chonticha	Date 17-5-60	Approved <i>Wanwanee</i>	Date 17-5-60	Drawing No. Fac_116-3/60	Rev. Rev.0

