


Tolerance

<3.00	±0.01
>3.00	±0.02

UNIT = METER


FM-DD-04

STAR WATER TANK MODEL SWTA-5000

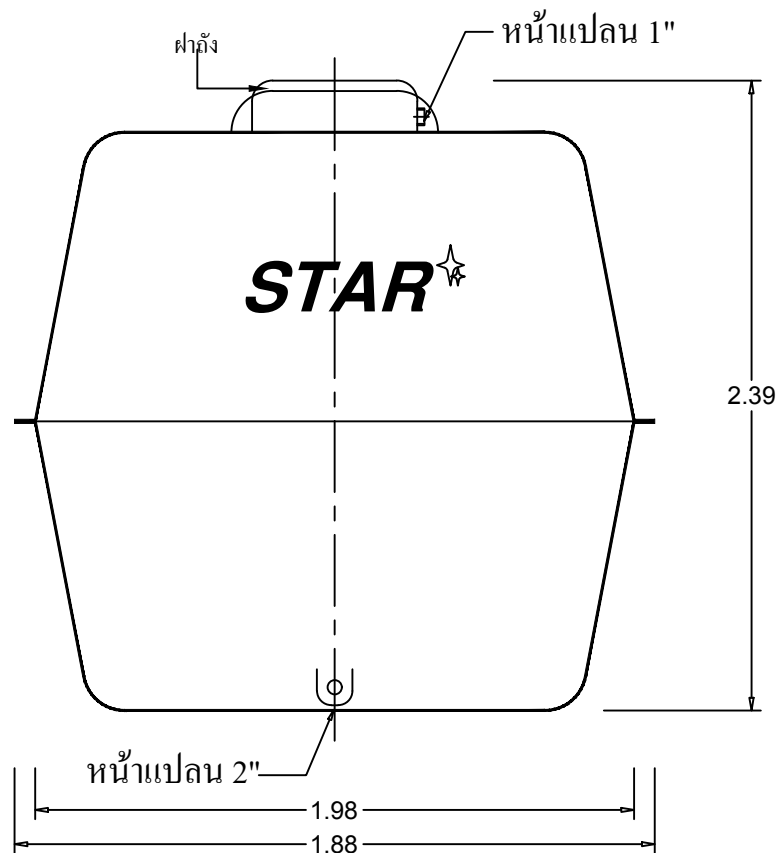

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client					
โครงการ โรงเรียนกีฬา กรมพลศึกษา จ.กระบี่					
Title				Scale	
STAR WATER TANK MODEL SWTA-5000 For Factory				NTS.	
Drawn	Date	Approved	Date	Drawing No.	Rev.
CHOLTICHA K.	22-5-60	<i>Wanmee</i>	22-5-60	Fac_120-4/60	Rev.0



PROUD
ASIA