


Tolerance	
<3.00	±0.01
>3.00	±0.02
UNIT = METER	

FM-DD-04

STAR TANK MODEL PS-6470

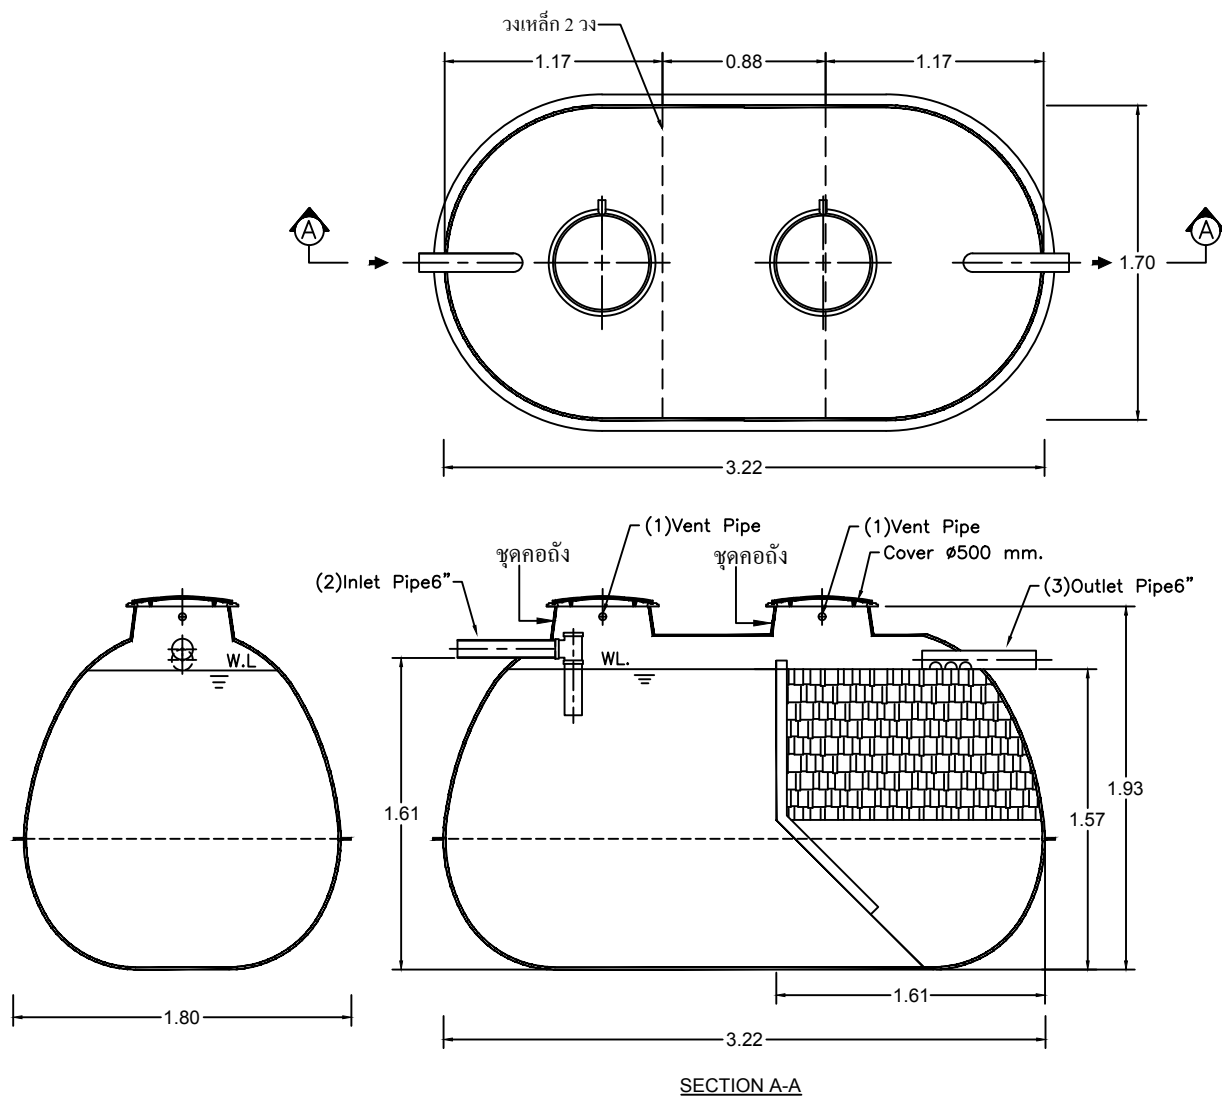

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client		โครงการ อาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองนนทบุรี			
Title		STAR PS-6470 For Factory			Scale NTS.
Drawn Chonticha	Date 12-6-60	Approved <i>Ubonna</i>	Date 12-6-60	Drawing No. Fac_134-2/60	Rev. Rev.0

