


Tolerance

<3.00	±0.01
>3.00	±0.02

UNIT = METER


FM-DD-04

STAR WATER TANK MODEL SWTA-2500

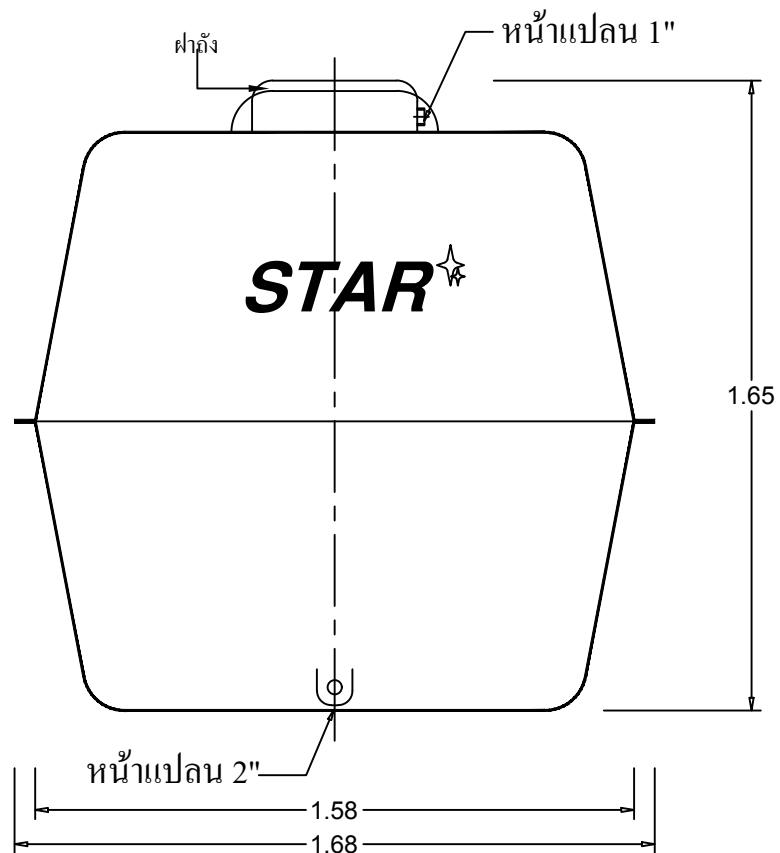

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client					
โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.พุดตาลวง					
Title				Scale	
STAR WATER TANK MODEL SWTA-2500 For Factory				NTS.	
Drawn	Date	Approved	Date	Drawing No.	Rev.
CHOLTICHA K.	6-9-60	<i>Wanmee</i>	6-9-60	Fac_199-3/60	Rev.0



PROUD
ASIA