


Tolerance	
<3.00	±0.01
>3.00	±0.02
UNIT = METER	

FM-DD-04

STAR TANK MODEL SS-339A

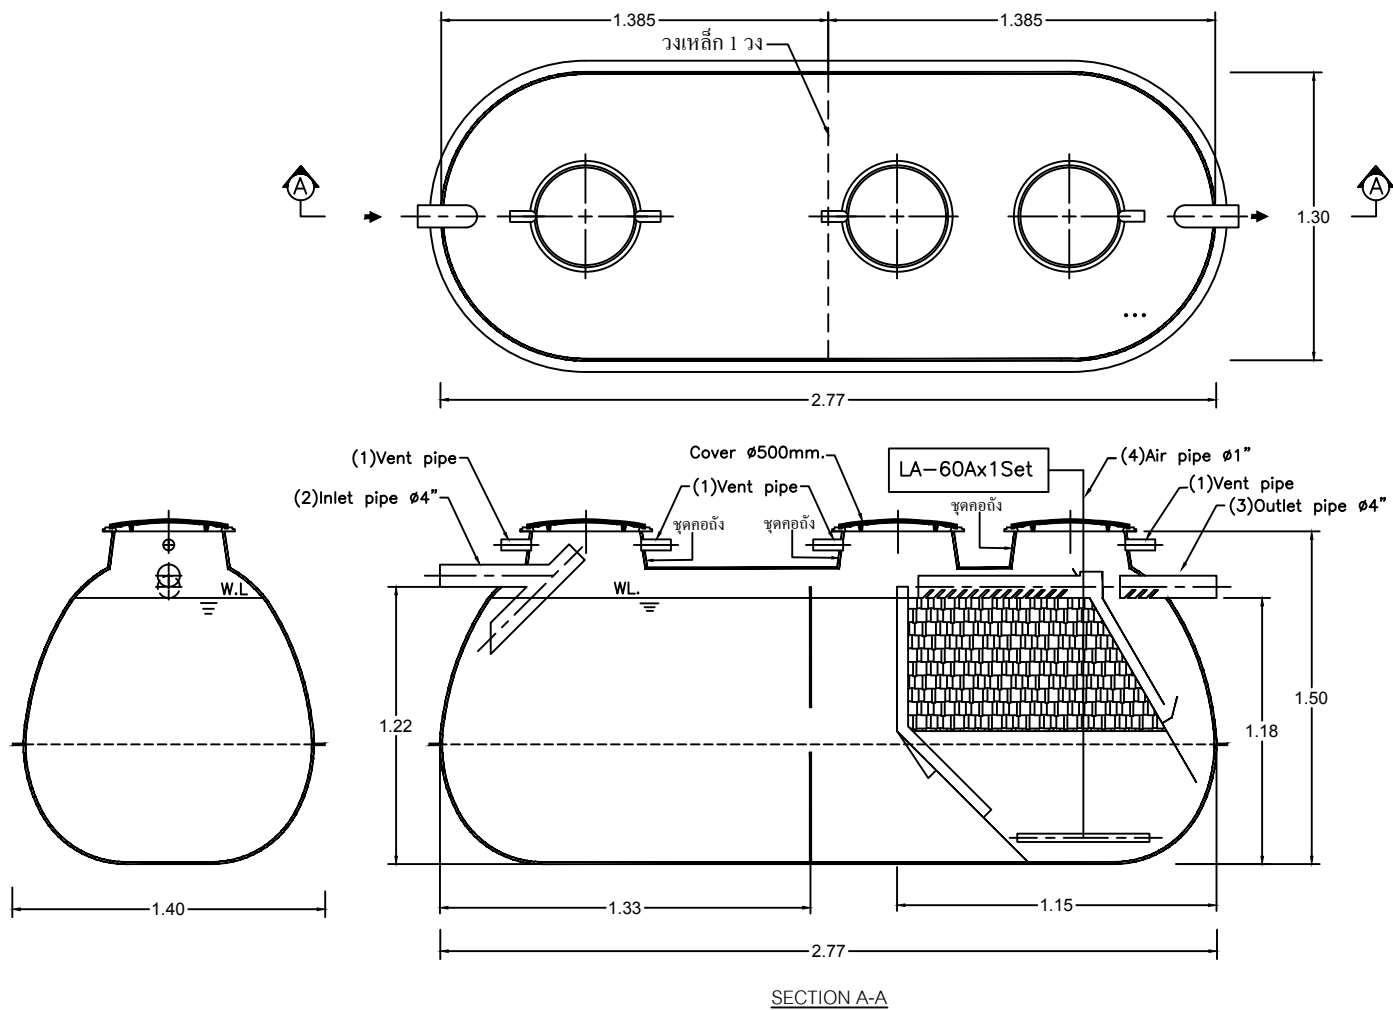

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client		โครงการ ถังบำบัดน้ำเสียประเทศพม่า			
Title		STAR SS-339A For Factory			Scale NTS.
Drawn	Date	Approved	Date	Drawing No.	Rev.
Chonticha	6-9-60	Ummma	6-9-60	Fac_200/60	Rev.0

