


Tolerance	
<3.00	±0.01
>3.00	±0.02

UNIT = METER

FM-DD-04

STAR WATER STORAGE TANK MODEL SWTV-3550

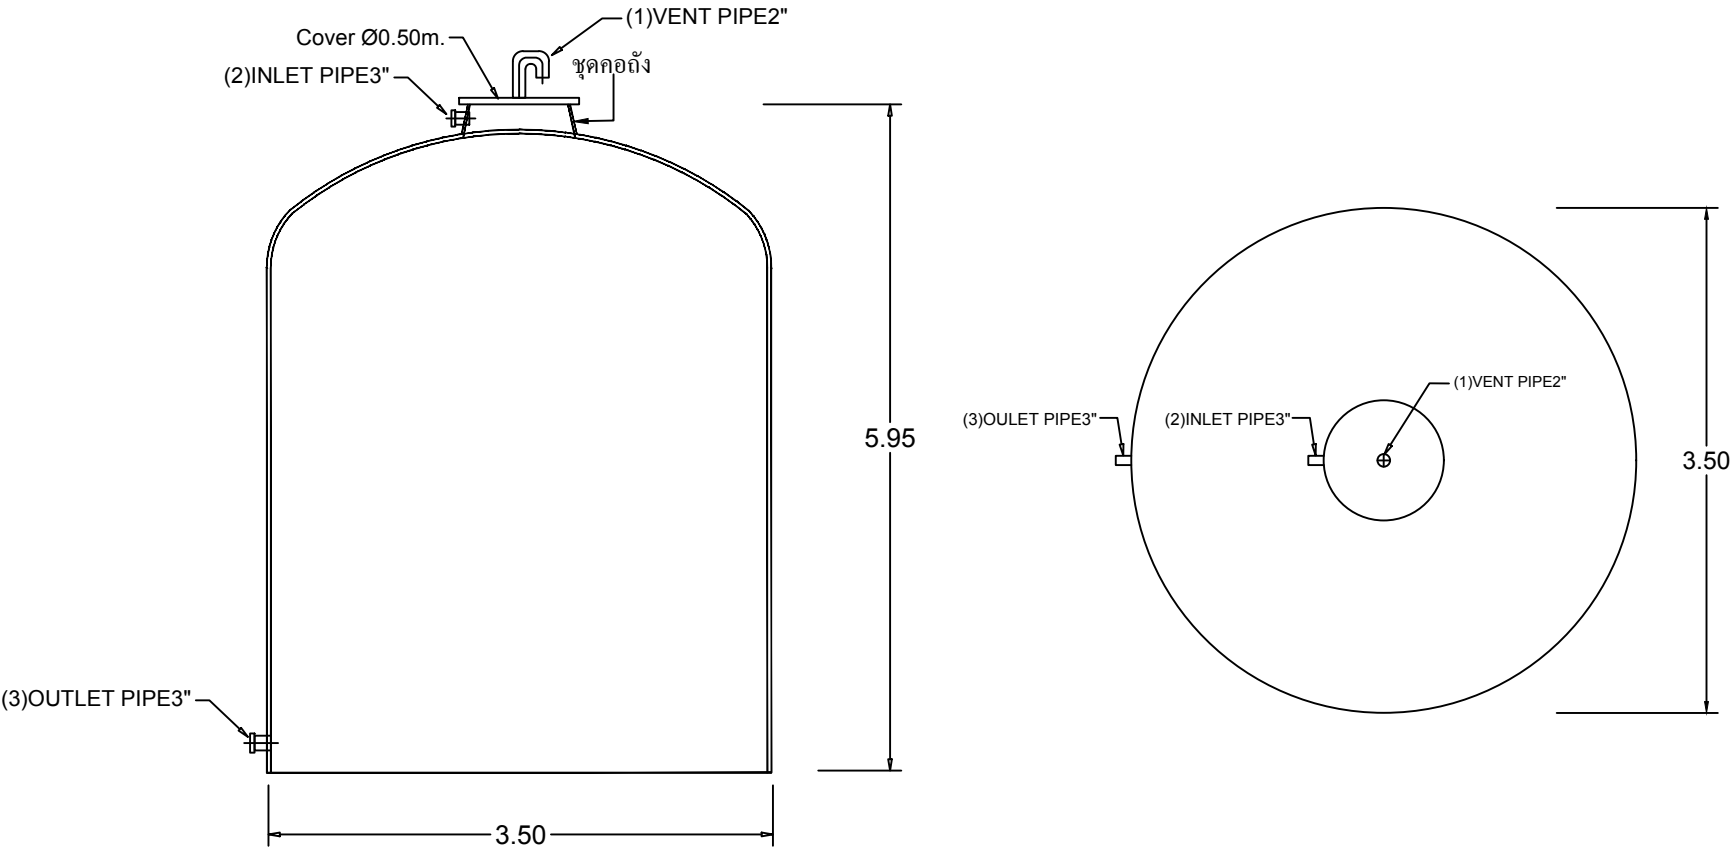

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client		โครงการ ถังเก็บน้ำทรงกระบอก จ.สมุทรสาคร			
Title		STAR WATER TANK MODEL SWTV-3550			Scale
					NTS.
Drawn	Date	Approved	Date	Drawing No.	Rev.
Chonticha	11-9-60	Umsine	11-9-60	Fac_205-1/60	Rev.0

