
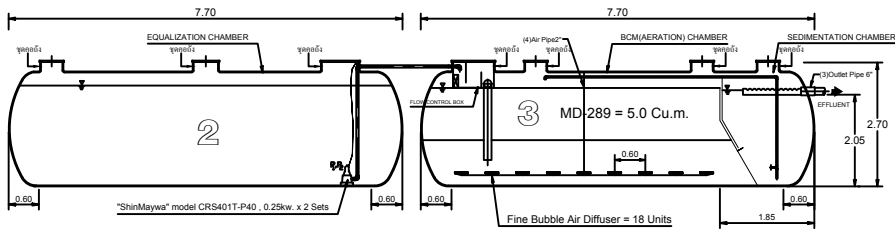
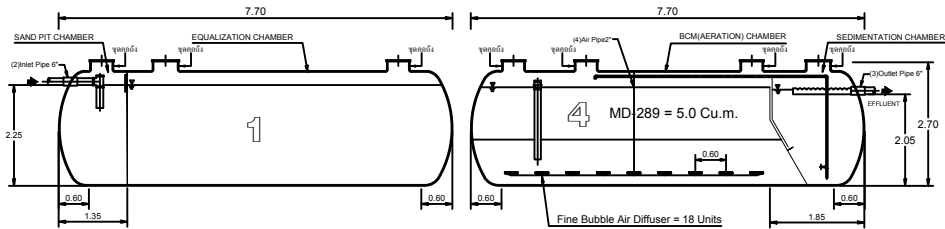


| Tolerance |       |
|-----------|-------|
| <3.00     | ±0.01 |
| >3.00     | ±0.02 |

UNIT = METER

FM-DD-04

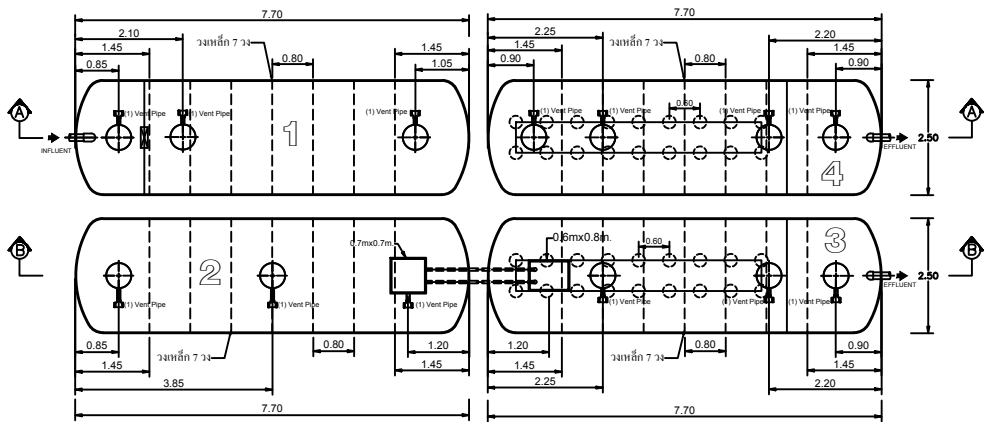

Air Blower = "Unomach" model ARC-50 , 1.28 m3/min x 3000 mmAq , 2.2kw. x 2 Sets

UNCONTROLLED DOCUMENT

|                                                   |          |          |          |              |       |
|---------------------------------------------------|----------|----------|----------|--------------|-------|
| Client                                            |          |          |          |              |       |
| โครงการ อาคารที่พักอาศัยข้าราชการกองทัพเรือ สาย 4 |          |          |          |              |       |
| Title                                             |          |          |          | Scale        |       |
| STAR TANK MODEL BCM-125N                          |          |          |          | NTS.         |       |
| Drawn                                             | Date     | Approved | Date     | Drawing No.  | Rev.  |
| Cholticha                                         | 30-11-60 | Ubonma   | 30-11-60 | Fac_282-2/60 | Rev.0 |

