


Tolerance	
<3.00	±0.01
>3.00	±0.02
UNIT = METER	

FM-DD-04

STAR TANK MODEL PS-5460

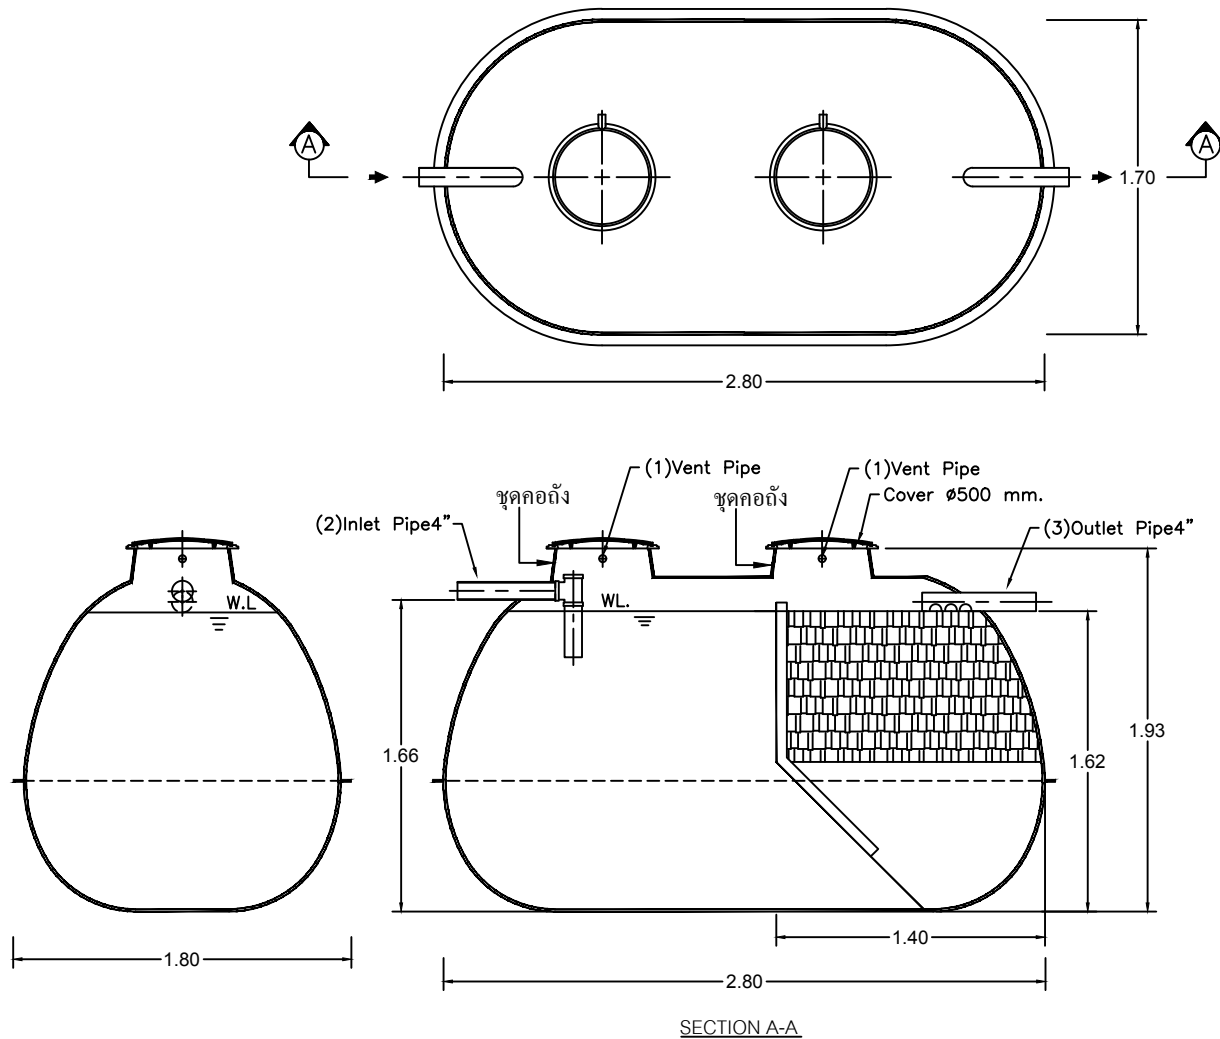

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client		โครงการ สวนน้ำ อุดรธานี			
Title		STAR PS-5460 For Factory			Scale
					NTS.
Drawn	Date	Approved	Date	Drawing No.	Rev.
Chonticha	31-1-61	Ubonna	31-1-61	Fac_031-1/61	Rev.0

