


Tolerance	
<3.00	±0.01
>3.00	±0.02
UNIT = METER	

FM-DD-04

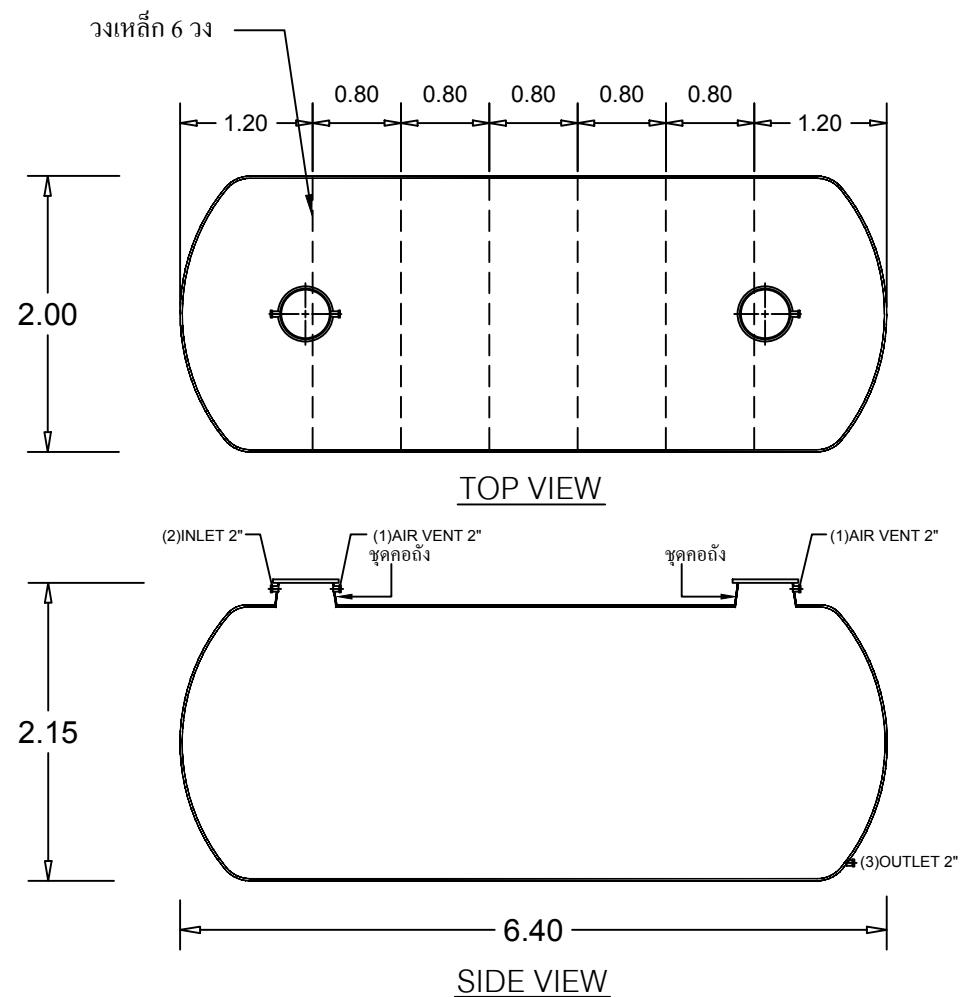

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client										โครงการ กรุงไทยอาหาร ลำลูกกา จ.ปทุมธานี									
Title															Scale				
STAR WATER TANK PO-20FB For Factory															NTS.				
Drawn			Date			Approved			Date			Drawing No.			Rev.				
Chonticha			31-1-61			Ummee.			31-1-61			Fac_032/61			Rev.0				

