


Tolerance	
<3.00	±0.01
>3.00	±0.02

UNIT = METER

STAR WATER STORAGE TANK MODEL SWTG-2000

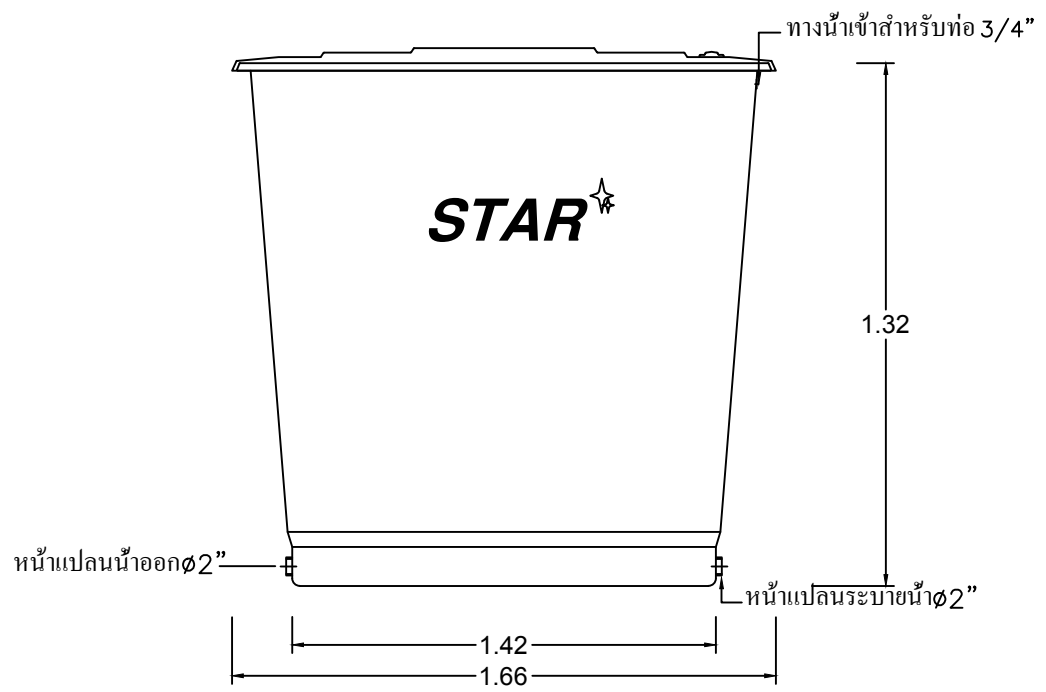

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client โครงการ อาคารกองบังคับการอำนวยการ ตร.ภูธรภาค5 จ.เชียงใหม่					
Title STAR WATER TANK SWTG-2000 For Factory				Scale NTS.	
Drawn Chonticha	Date 22-3-61	Approved <i>Wanunee</i>	Date 22-3-61	Drawing No. Fac_071-2/61	Rev. Rev.0

