


Tolerance	
<3.00	±0.01
>3.00	±0.02

UNIT = METER

STAR WATER STORAGE TANK MODEL SWTV-3500

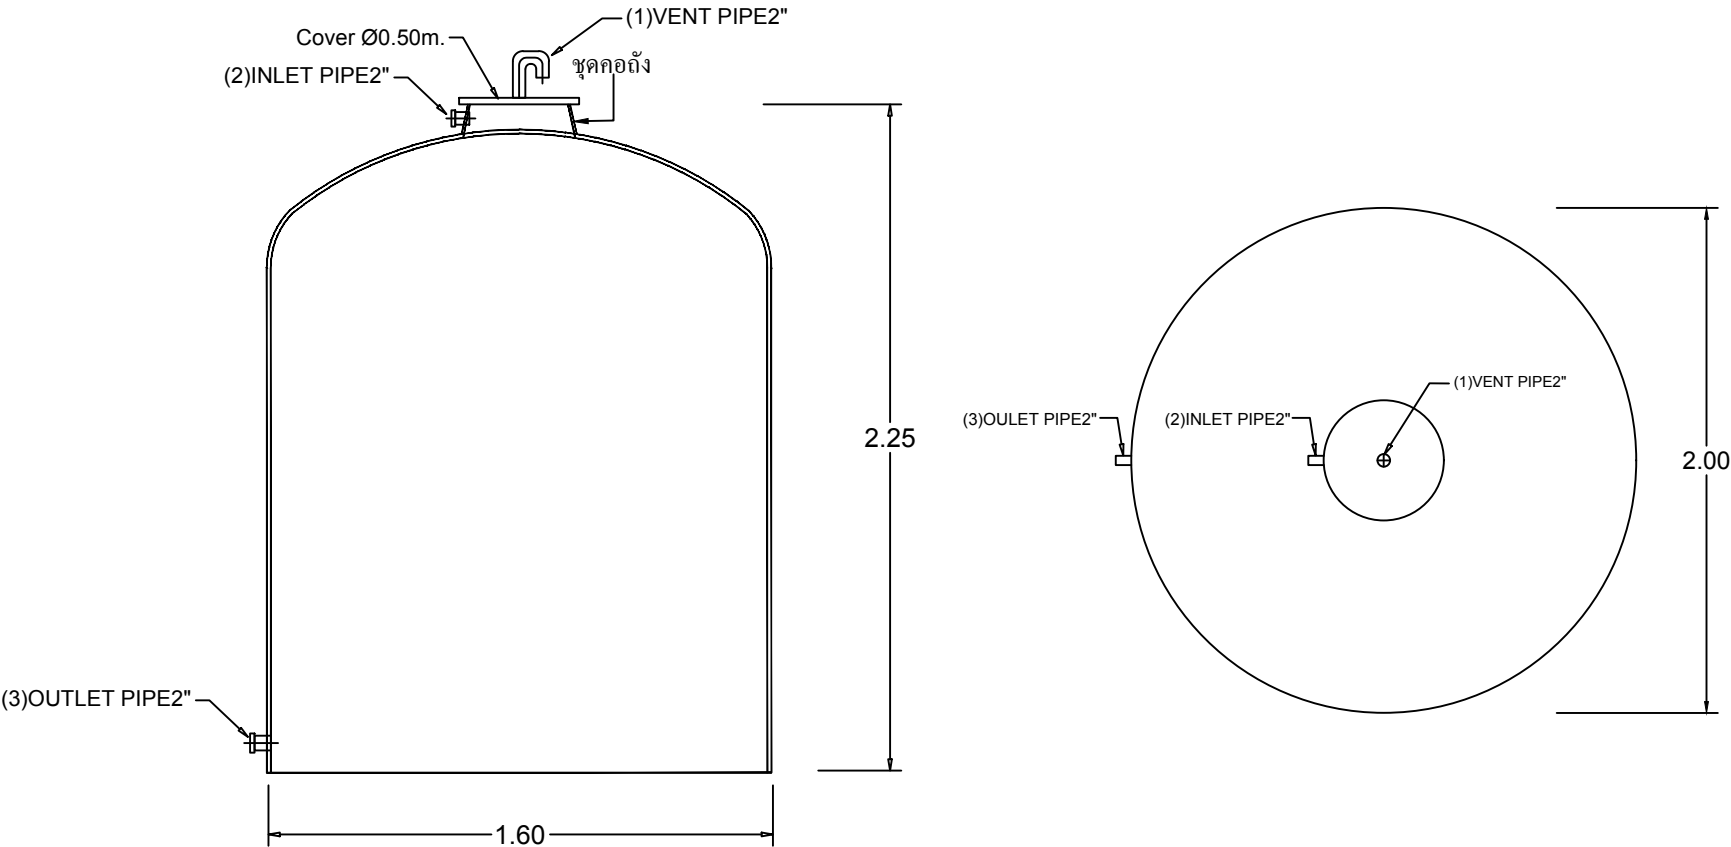

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client โครงการ อ.ทีพักฯ แฟลต 5 ชั้น 30 รอบครัว ทางหลวง 2 จ.ชลบุรี					
Title STAR WATER TANK MODEL SWTV-3500				Scale NTS.	
Drawn Chonticha	Date 20-4-61	Approved <i>Umsine</i>	Date 20-4-61	Drawing No. Fac_086-2/61	Rev. Rev.0

