


Tolerance	
<3.00	±0.01
>3.00	±0.02
UNIT = METER	

FM-DD-04

STAR TANK MODEL WSN-317

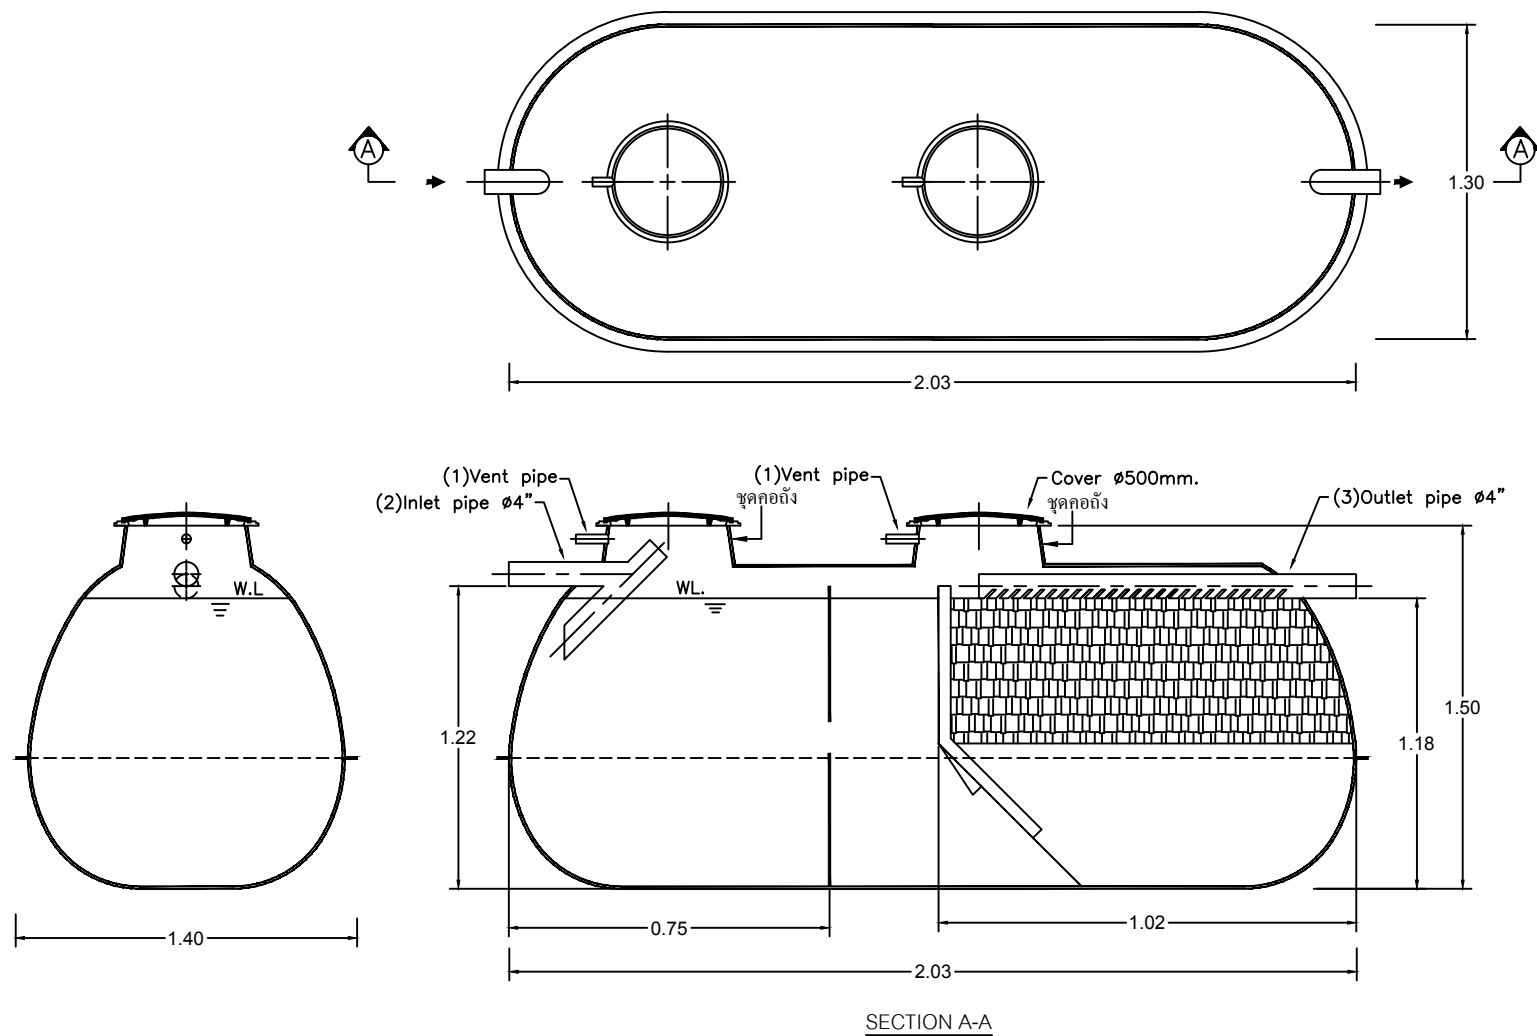

SECTION A-A

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client		โครงการ ถังบำบัดน้ำเสีย 2260 ลิตร			
Title		STAR WSN-317 For Factory			Scale NTS.
Drawn	Date	Approved	Date	Drawing No.	Rev.
Chonticha	15-6-61	<i>Wanwan</i>	15-6-61	Fac_123/61	Rev.0

