



Tolerance	
<3.00	±0.01
>3.00	±0.02

UNIT = METER

FM-DD-04

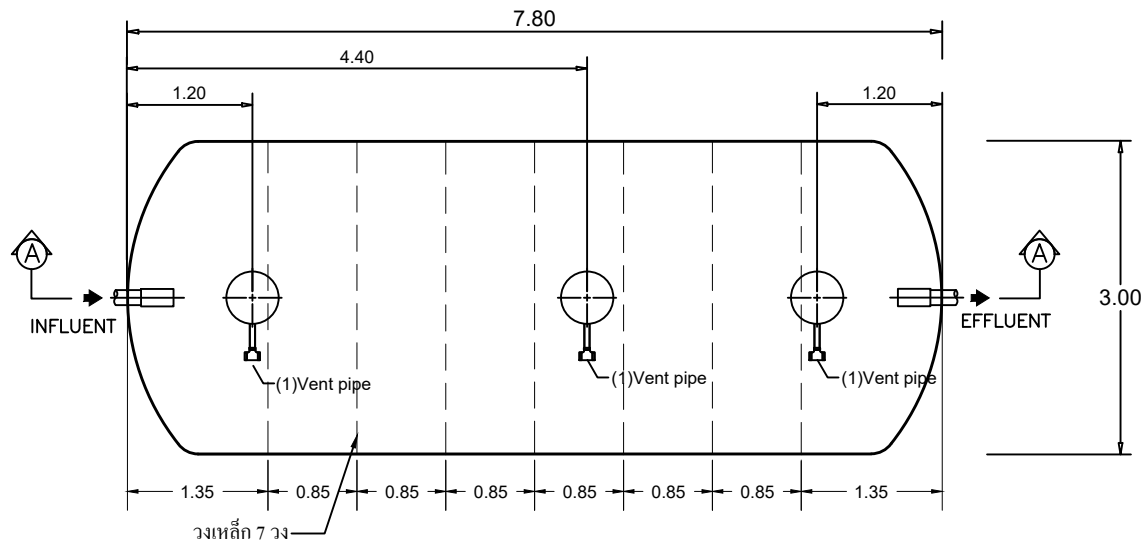

STAR TANK MODEL Flow-D

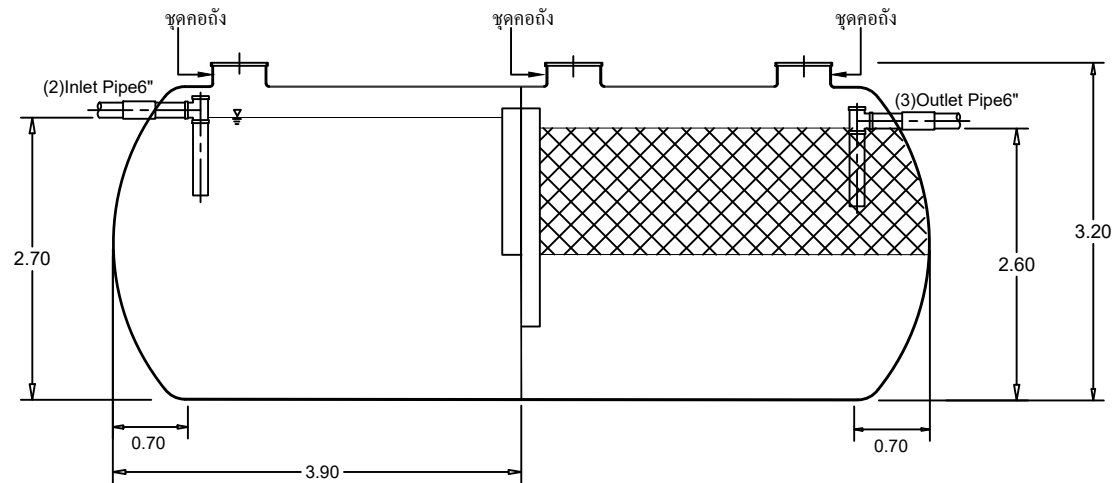

SECTION A-A

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client		โครงการ ถังบำบัดน้ำเสียบนดิน (ใบที่1)			
Title		STAR Flow-D For Factory			Scale
					NTS.
Drawn	Date	Approved	Date	Drawing No.	Rev.
Chonticha	11-8-61	<i>Uthairat</i>	11-8-61	Fac_162-1/61	Rev.0

