


Tolerance

<3.00	±0.01
>3.00	±0.02

UNIT = METER

FM-DD-04

STAR TANK MODEL PS-9500

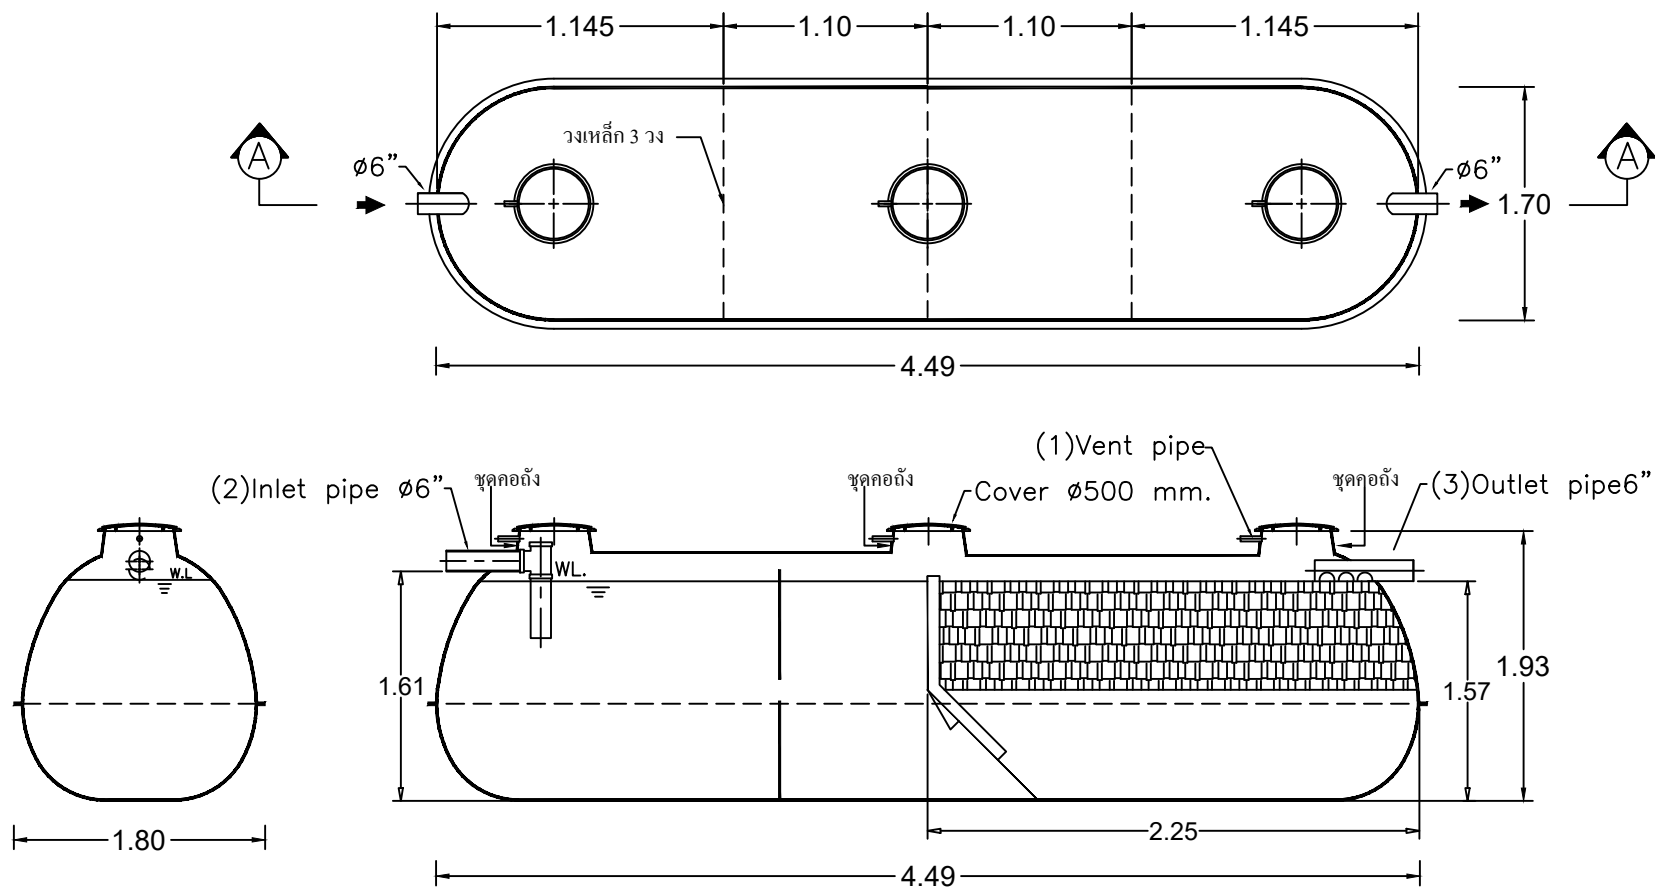

SECTION A-A

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client โครงการ เรือนจำชั่วคราวโคกมะตูม อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์					
Title STAR PS-9500 For Factory				Scale NTS.	
Drawn Chonticha	Date 16-10-61	Approved <i>Umm...</i>	Date 16-10-61	Drawing No. Fac_224/61	Rev. Rev.0

