


Tolerance

<3.00	±0.01
>3.00	±0.02


UNIT = METER

FM-DD-04

STAR TANK MODEL PS-2340

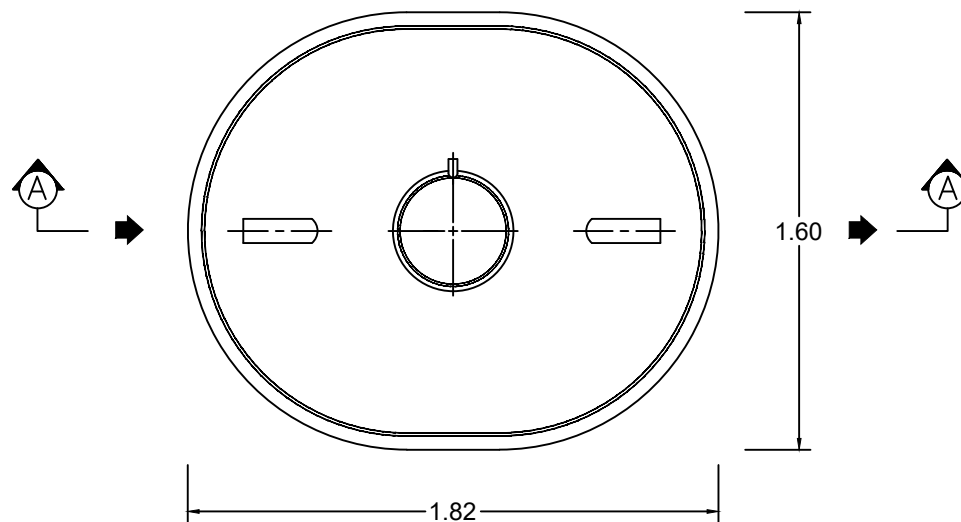

PLAN VIEW

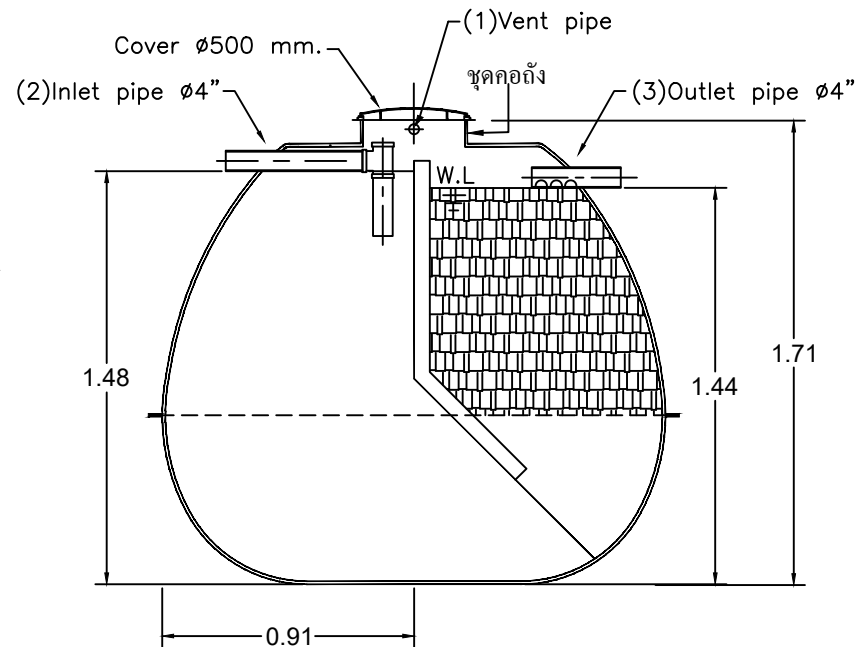

SECTION A-A

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client					
โครงการ ถังบำบัดน้ำเสีย จ.สมุทรปราการ					
Title				Scale	
STAR PS-2340 For Factory				NTS.	
Drawn	Date	Approved	Date	Drawing No.	Rev.
Chonticha	24-10-61	<i>Wanna</i>	24-10-61	Fac_227/61	Rev.0

