


Tolerance

<3.00	±0.01
>3.00	±0.02

UNIT = METER

FM-DD-04

STAR TANK MODEL PPS-15500

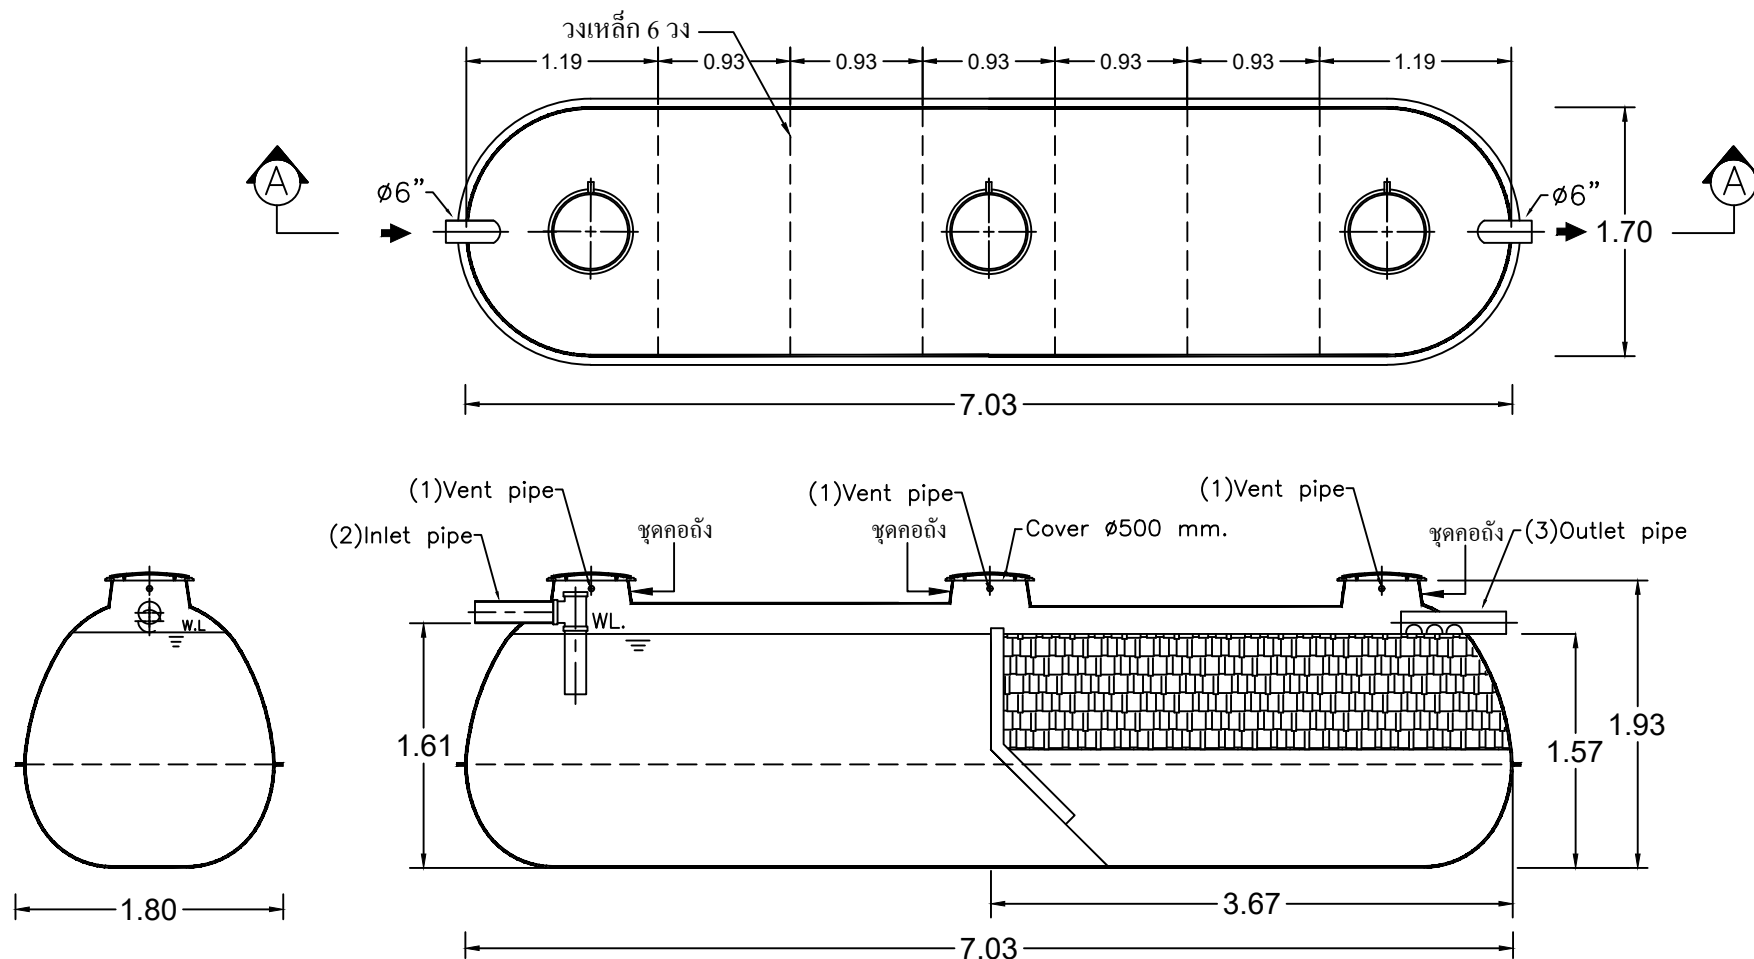

SECTION A-A

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client						
โครงการ อ.ที่ทำการ สภ.แสนภูดาษ จ.ฉะเชิงเทรา						
Title				Scale		
STAR TANK MODEL PPS-15500 For Factory				NTS.		
Drawn	Date	Approved	Date	Drawing No.	Rev.	
Chonticha	1-11-61		1-11-61	Fac_236-1/61	Rev.0	