


Tolerance	
<3.00	±0.01
>3.00	±0.02

UNIT = METER

FM-DD-04

STAR TANK MODEL SS-787A For Factory

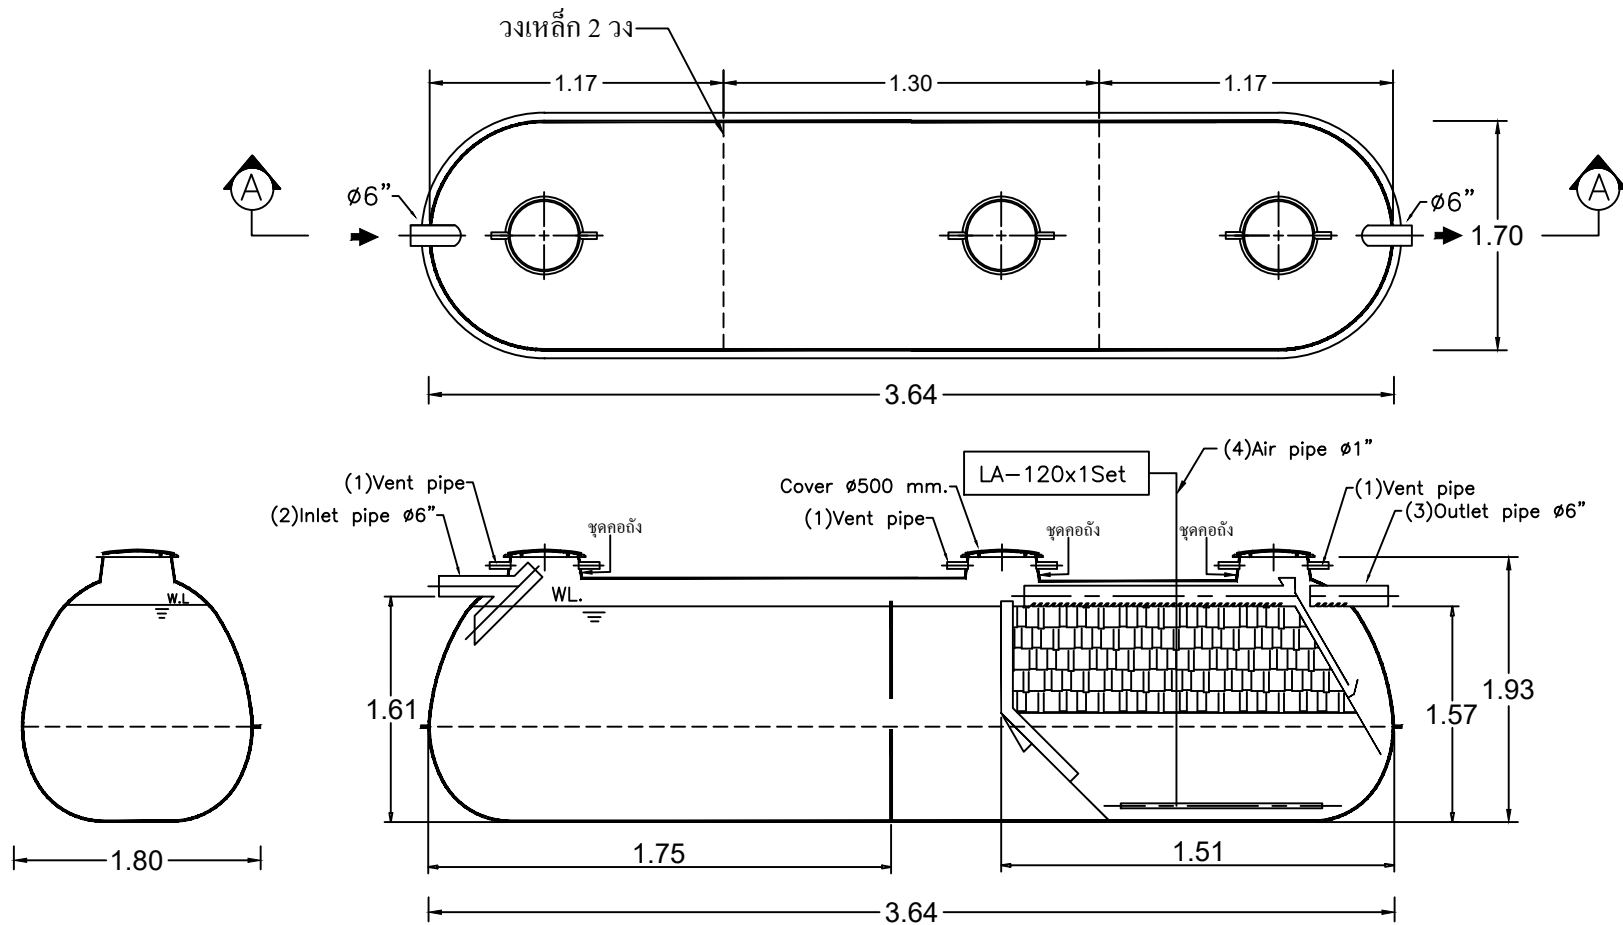

SECTION A-A

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client					
ปรับปรุงโรงอาหารไฟฟ้าวังน้อย จ.อยุธยา					
Title				Scale	
STAR SS-787A For Factory				NTS.	
Drawn	Date	Approved	Date	Drawing No.	Rev.
Chonticha	12-11-61	Wanna	12-11-61	Fac_242-2/61	Rev.0

