


Tolerance	
<3.00	±0.01
>3.00	±0.02

UNIT = METER

FM-DD-04

STAR WATER STORAGE TANK MODEL SWTG-500

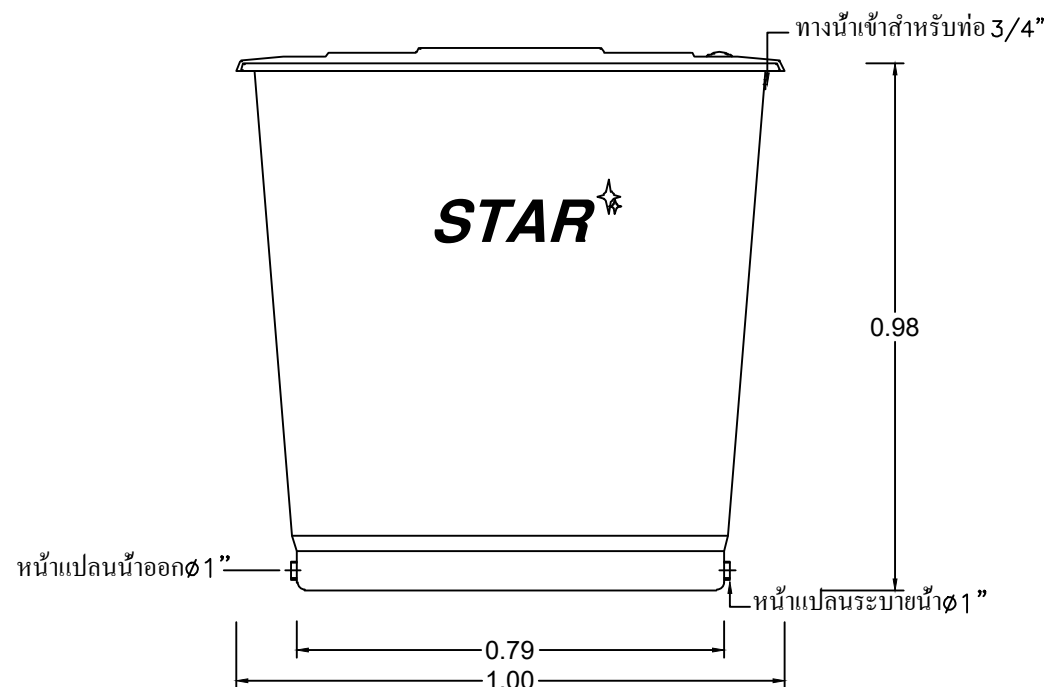

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client					
โครงการ ปรับปรุงเรือนจำปัตตานี					
Title				Scale	
STAR WATER TANK SWTG-500 For Factory				NTS.	
Drawn	Date	Approved	Date	Drawing No.	Rev.
Chonticha	25-6-62	<i>Wanwan</i>	25-6-62	Fac_127/62	Rev.0

