


Tolerance

<3.00	±0.01
>3.00	±0.02

UNIT = METER

FM-DD-04

STAR TANK MODEL PSS-797

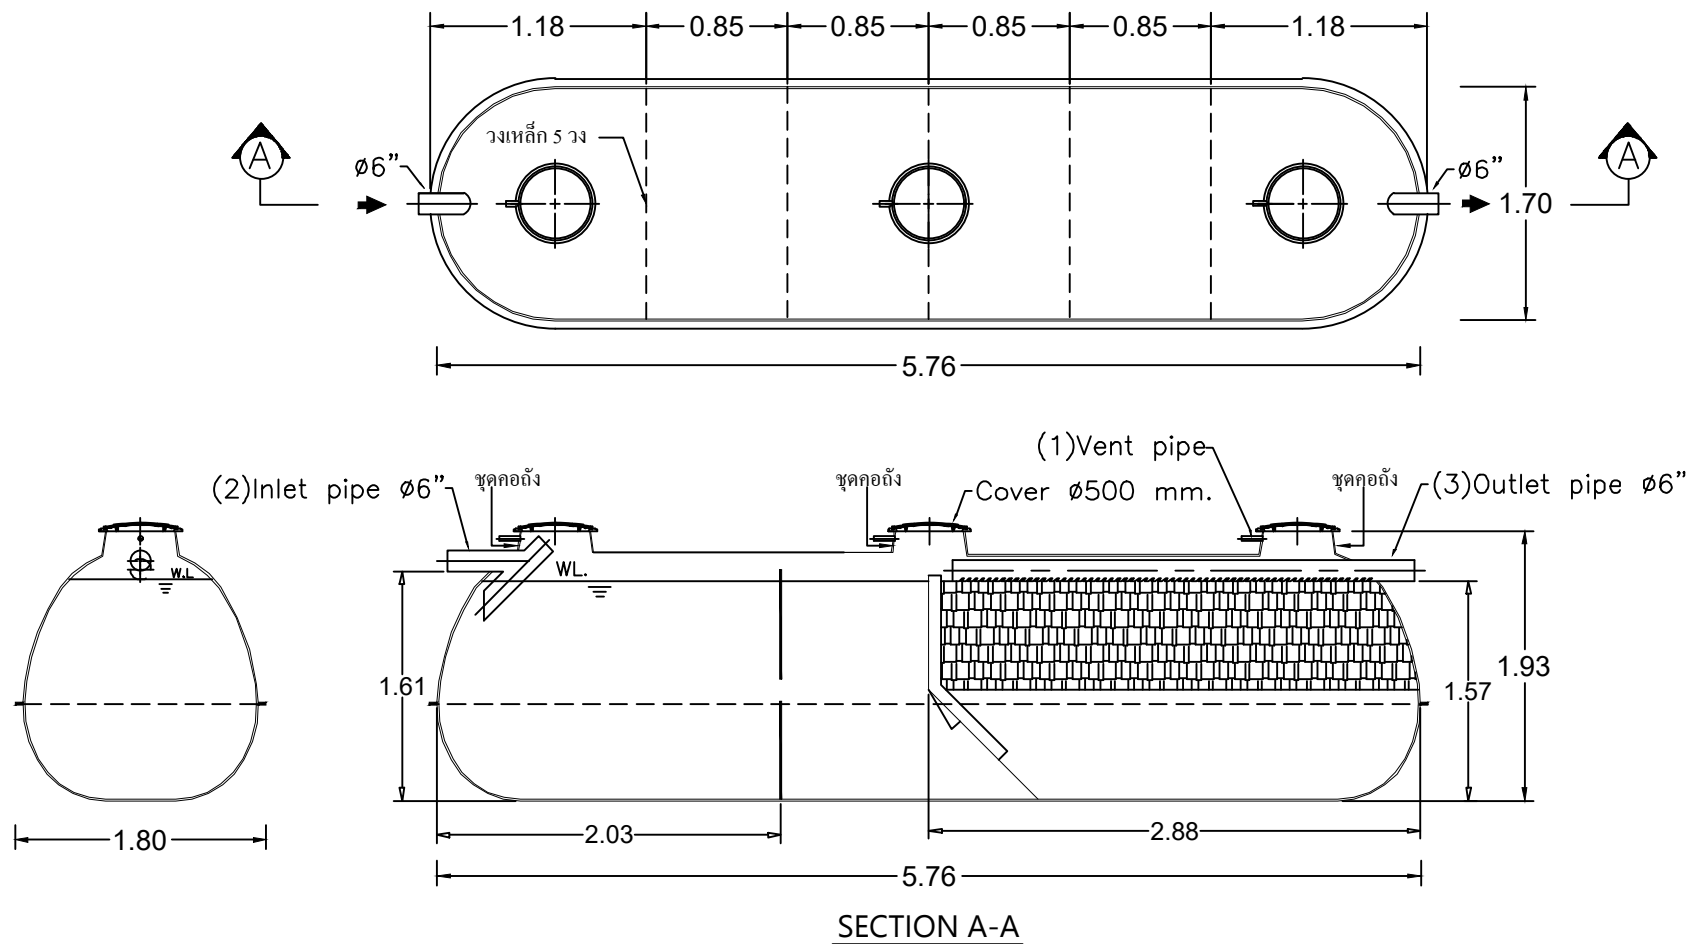

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client		โครงการ อ.ที่ทำการ สก.วาริชภูมิ จ.สกลนคร			
Title		STAR PSS-797 For Factory			Scale NTS.
Drawn Chanticha	Date 10-7-62	Approved <i>Wanna</i>	Date 10-7-62	Drawing No. Fac_140-2/62	Rev. Rev.0

