


Tolerance

<3.00	±0.01
>3.00	±0.02

UNIT = METER

FM-DD-04

STAR WATER TANK MODEL SWTA-2500

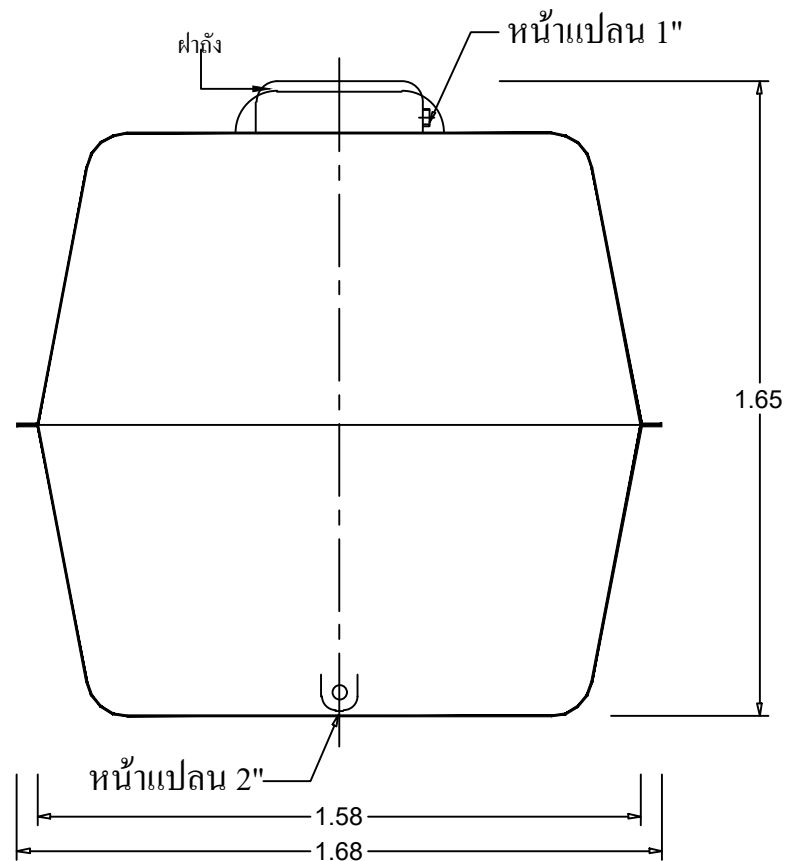

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client				โครงการ งบประมาณภัยแล้ง จ.นครปฐม			
Title						Scale	
STAR WATER TANK MODEL SWTA-2500 For Factory						NTS.	
Drawn	Date	Approved	Date	Drawing No.	Rev.		
CHOLTICHA K.	9-10-62	<i>Wanunee</i>	9-10-62	Fac_203/62	Rev.0		

