


Tolerance

<3.00	±0.01
>3.00	±0.02

UNIT = METER

FM-DD-04

STAR WATER TANK MODEL SWTA-2500

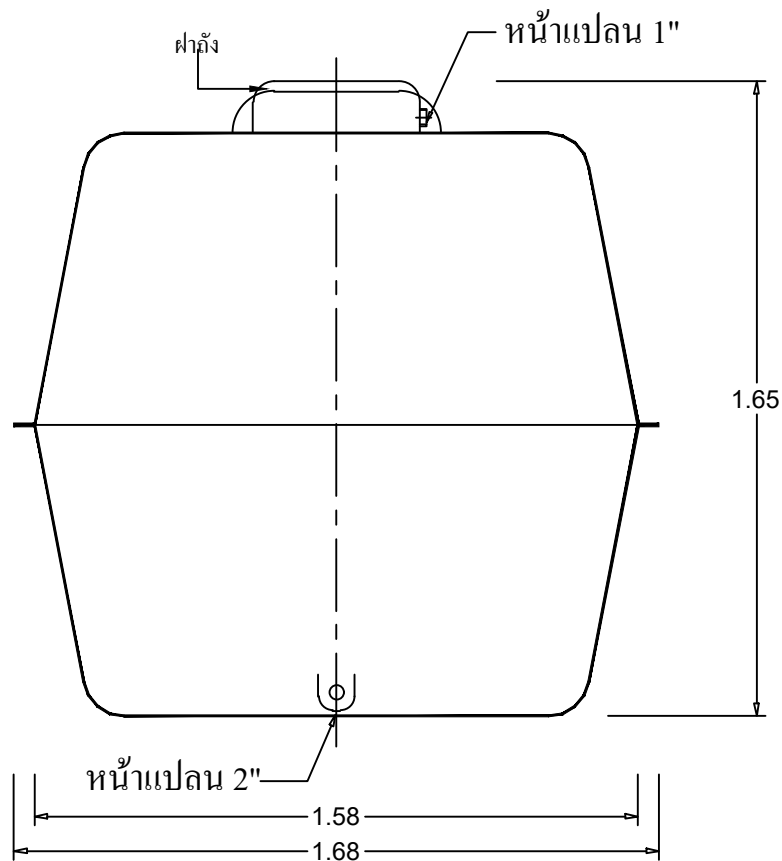

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client		โครงการ ดึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ปทุมธานี			
Title				Scale	
STAR WATER TANK MODEL SWTA-2500 For Factory				NTS.	
Drawn	Date	Approved	Date	Drawing No.	Rev.
CHOLTICHA K.	28-10-62	<i>Wanunee</i>	28-10-62	Fac_222-2/62	Rev.0

