


| Tolerance |       |
|-----------|-------|
| <3.00     | ±0.01 |
| >3.00     | ±0.02 |

UNIT = METER

**UNCONTROLLED DOCUMENT**

## STAR WATER STORAGE TANK (UNDERGROUND)

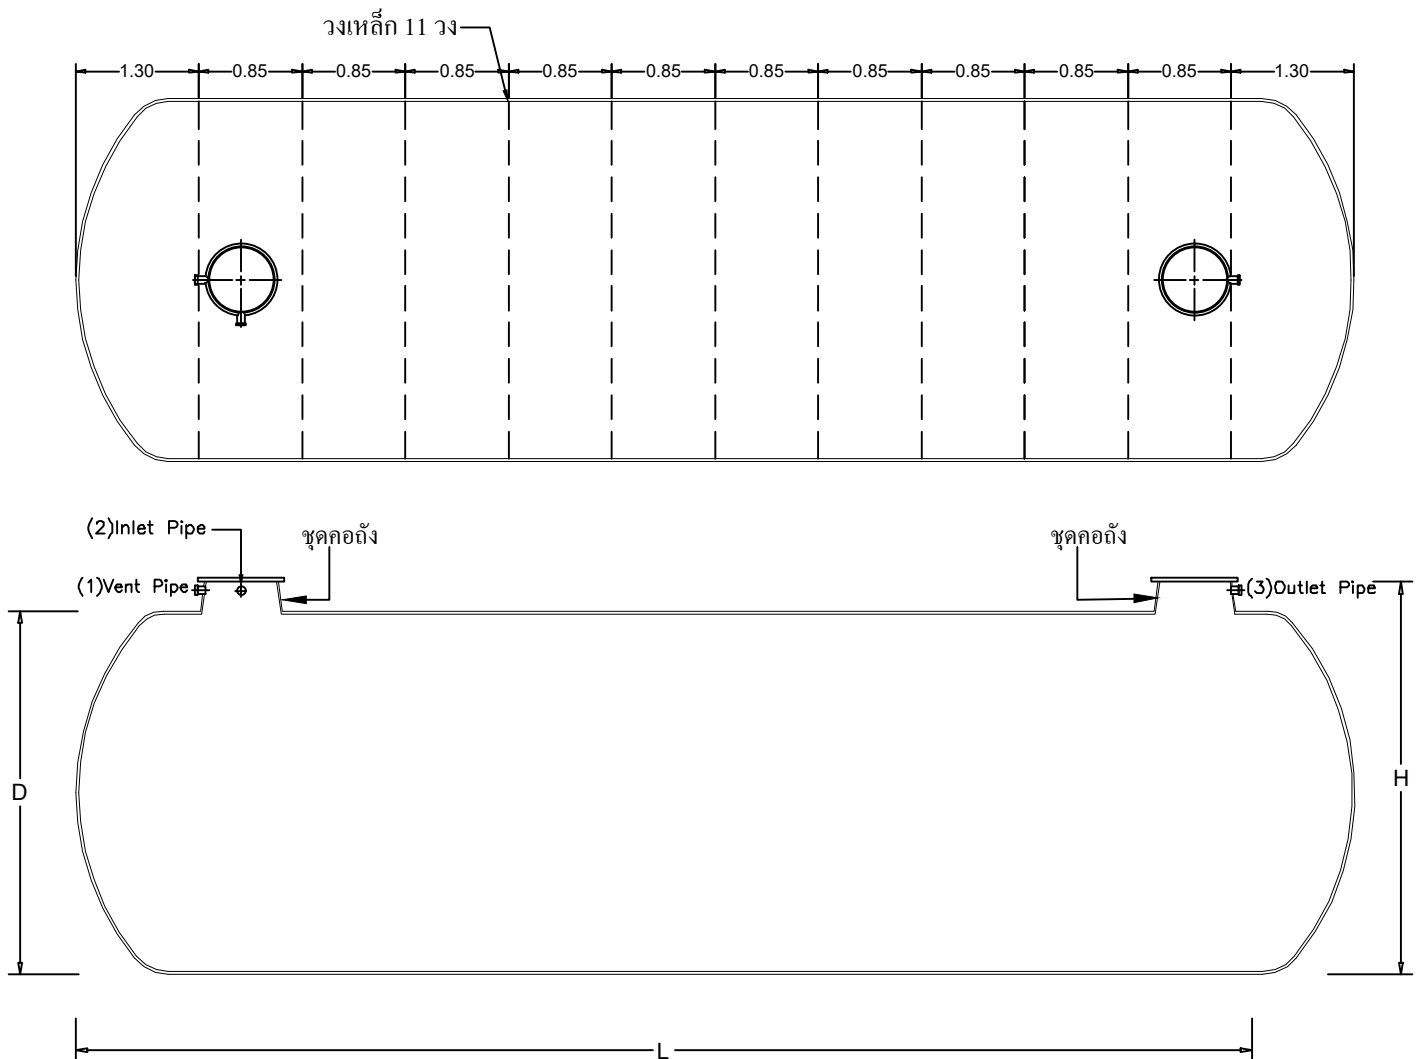

### SPECIFICATION

| MODEL   | LENGTH<br>(m.) | HEIGHT<br>(m.) | DIAMETER<br>(m.) | COVER<br>(m.) | INLET<br>(inc.) | OUTLET<br>(inc.) | AIR VENT<br>(inc.) |
|---------|----------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|--------------------|
| SW-2032 | 11.10          | 2.15           | 2.00             | Ø0.50         | Ø2"             | Ø3"              | Ø2"                |

|                                                                |                 |                          |                 |                             |               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| Client<br>โครงการ ซ่อมปรับปรุง อค.สหกรณ์ อร. เดิม เป็น รุท.กท. |                 |                          |                 |                             |               |
| Title<br>SW-2032 For Factory                                   |                 |                          |                 | Scale<br>NTS.               |               |
| Drawn<br>Cholicha K.                                           | Date<br>24-2-63 | Approved<br><i>Wanna</i> | Date<br>24-2-63 | Drawing No.<br>Fac_029-1/63 | Rev.<br>Rev.0 |

