


Tolerance	
<3.00	±0.01
>3.00	±0.02

UNIT = METER

FM-DD-04

STAR WATER STORAGE TANK MODEL SWTG-2000

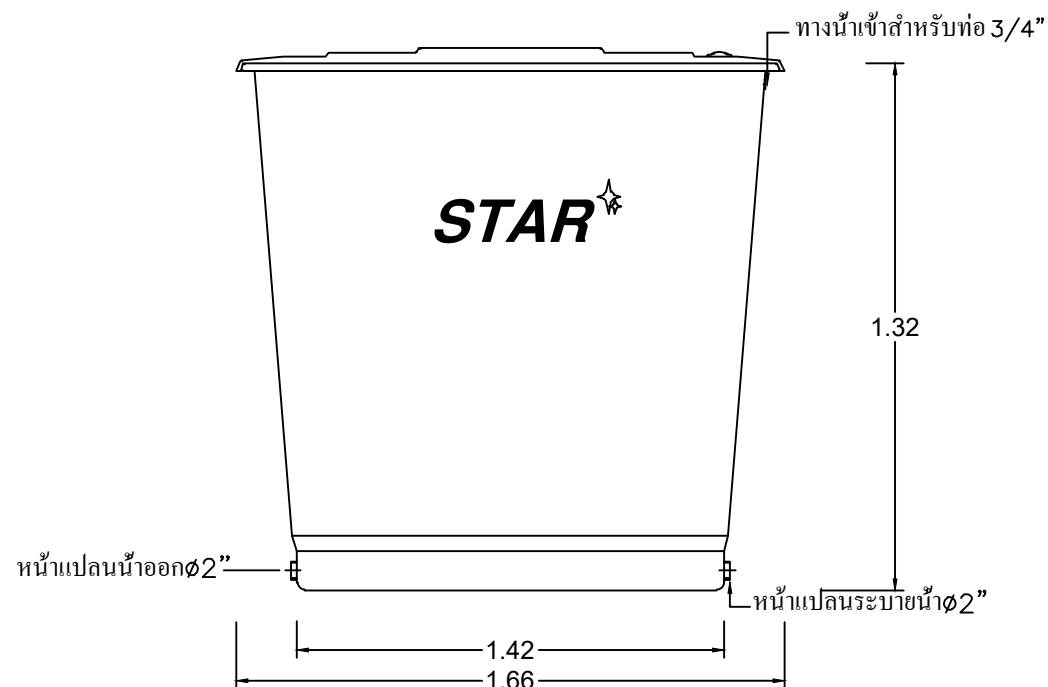

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client					
โครงการ โรงเรียนบ้านสวนจันทร์					
Title				Scale	
STAR WATER TANK SWTG-2000 For Factory				NTS.	
Drawn	Date	Approved	Date	Drawing No.	Rev.
Chonticha	19-6-63	<i>Wanwan</i>	19-6-63	Fac_106/63	Rev.0

