


Tolerance	
<3.00	±0.01
>3.00	±0.02

UNIT = METER

UNCONTROLLED DOCUMENT

STAR WATER STORAGE TANK (UNDERGROUND)

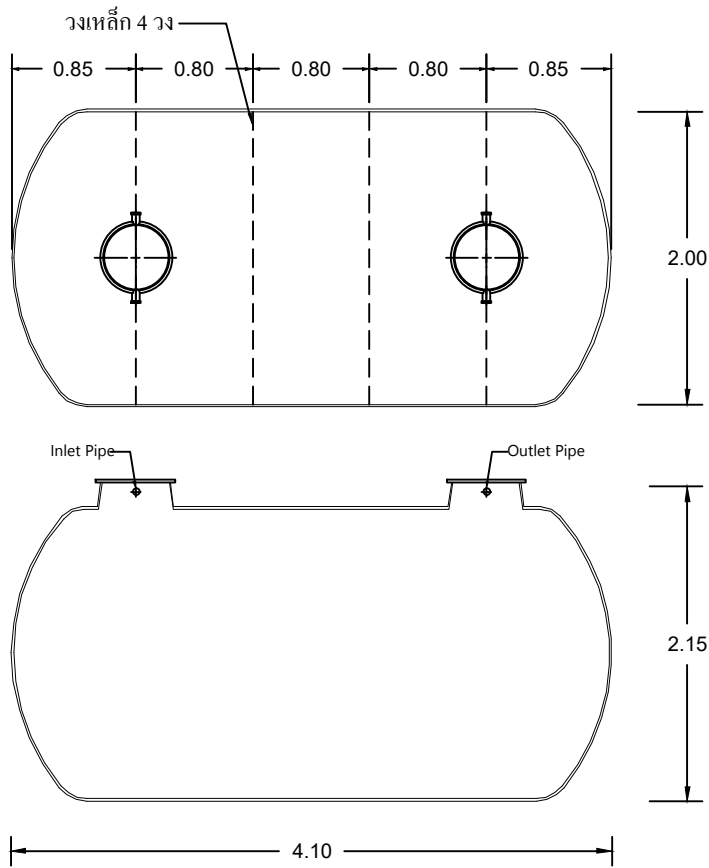

SPECIFICATION

MODEL	CAPACITY (Litres)	LENGTH (m.)	HEIGHT (m.)	DIAMETER (m.)	COVER (m.)	INLET (inc.)	OUTLET (inc.)	AIR VENT (inc.)
SW-2011	11,230	4.10	2.15	2.00	Ø0.50	Ø2"	Ø3"	Ø2"

Client						โครงการ กส. โรงเก็บของ ชย.ทร. พื้นที่ อร.เดิม		
Title						SW-2011 For Factory		
Scale						NTS.		
Drawn	Date	Approved	Date	Drawing No.	Rev.			
Chalticha K.	8-9-63	Wanme	8-9-63	Fac_149-1/63	Rev.0			



FM-DD-04