


Tolerance

<3.00	±0.01
>3.00	±0.02

UNIT = METER

FM-DD-04

STAR TANK MODEL PSN-11200

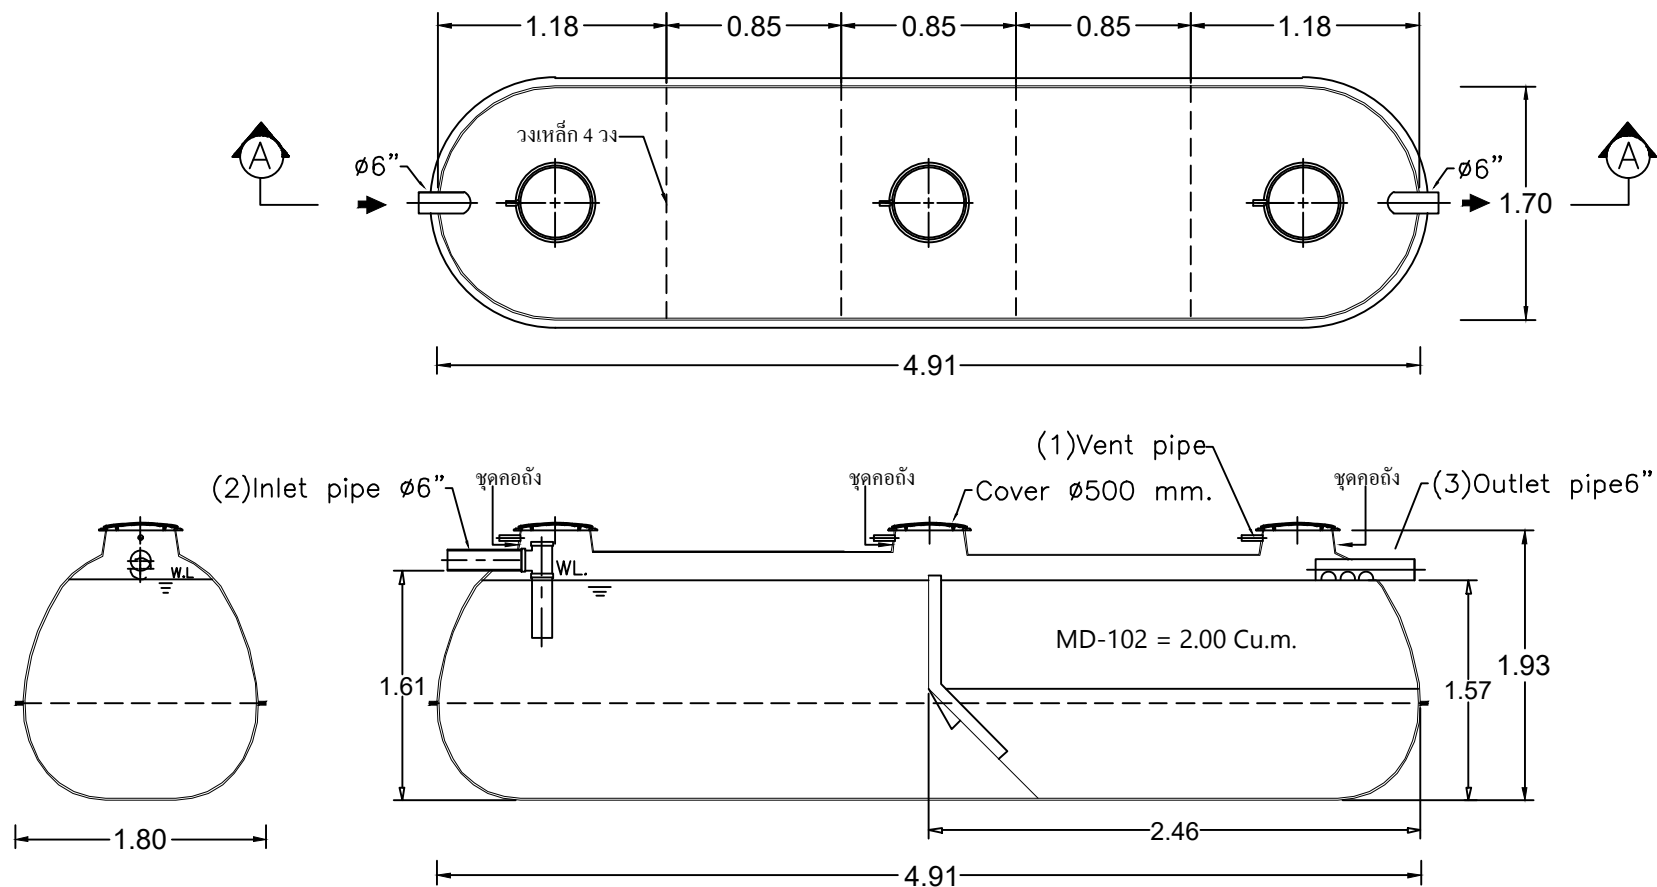

UNCONTROLLED DOCUMENT

Client		โครงการ จัดตั้งพื้นที่ ร.6๑ (อาคารโรงเลี้ยง)			
Title					Scale
STAR PSN-11200 For Factory					NTS.
Drawn	Date	Approved	Date	Drawing No.	Rev.
Chonticha	29-9-63	<i>Wanwan</i>	29-9-63	Fac_163-1/63	Rev.0

